


RSM 610

Versie V1.08 NL

Regel- en schakelmodule



Programmering
Deel 1: Algemene informatie

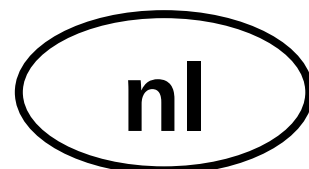

TECHNISCHE
ALTERNATIVE

Inhoudsopgave

Basisprincipes	5
Stappenplan.....	5
Omschrijvingen	6
Gebruikersgedefinieerde omschrijvingen	6
Programmering met TAPPS2.....	7
Ingangen	7
Parametrering	7
Sensortype en meetgrootte	7
Digitaal	8
Analoog	8
Impulsingang	9
Omschrijving	10
Sensorcorrectie	10
Gemiddelde waarde	10
Sensorcheck voor analoge sensoren	11
Sensorfout.....	11
Weerstandstabel van de verschillende sensortypes	12
Uitgangen.....	14
Parametrering	14
Uitgangen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 en 9/10 als uitgangspaar.....	15
Alle schakeluitgangen	15
Alle uitgangen	16
Uitgangen 7 tot 10 als analoge uitgangen	16
Omschrijving	18
Overzicht uitgangen	19
Blokkeerbeveiliging	20
Vaste waarden	21
Type vaste waarde	21
Digitaal	21
Analoog.....	22
Impuls	22
Omschrijving	23
Beperking van de wijzigingsmogelijkheden	23
CAN-Bus	24
CAN-instellingen voor de module RSM610	24
Datalogging	25
CAN-analoge ingangen.....	27
Knoopnummer.....	27
Omschrijving	27
CAN-Bus time-out	27
Eenheid.....	28
Waarde bij time-out	28
Sensorcheck	29
Sensorfout.....	29
CAN-digitale ingangen	29
CAN-analoge uitgangen.....	30
Omschrijving	30
Verzendvoorwaarde	30
CAN-digitale uitgangen	31
Omschrijving	31
Verzendvoorwaarde	31
DL-Bus	32
DL-instellingen	32
DL-ingang	32
DL-Bus adres en DL-Bus index	32
Omschrijving	33

DL-Bus time-out.....	33
Eenheid	33
Waarde bij time-out.....	33
Sensorcheck.....	34
Sensorfout	34
DL-digitale ingangen.....	34
Buslast van DL-sensoren	35
DL-uitgang.....	35
Systeemwaardes.....	36
Apparaat-instellingen	38
Algemeen	38
Valuta	38
Installateur- / Expert-wachtwoord.....	38
Toegang menu	38
Tijd / Locatie	39
CAN- / DL-Bus	39
C.M.I. menu.....	40
Wijzigen gewenste waardes	40
Aanmaken van nieuwe elementen	41
Datum / Tijd / Locatie.....	42
Waarde-overzicht.....	44
Ingangen.....	45
Parametrering	46
Sensortype en meet- en procesgrootte	46
Omschrijving.....	48
Sensorcorrectie, Gemiddelde waarde, Sensorcheck voor analoge sensoren.....	48
Uitgangen	49
Weergave van de uitgangstatus	49
Weergave van de analoge uitgangen	50
Uitgangsteller	51
Tellerstanden wissen	52
Weergave van de verbindingen	52
Vaste waarde.....	53
Wijzigen van een digitale vaste waarde	53
Wijzigen van een analoge vaste waarde	54
Activeren van een impuls-vaste waarde	54
Basisinstellingen	55
Versie en serienummer.....	56
Meldingen.....	57
Gebruiker.....	58
Actuele gebruiker	58
Lijst van toegestane acties	59
Databeheer	60
C.M.I. - menu Databeheer	60
Totale reset.....	60
Herstarten.....	60
Laden van functiedata of firmware-update via de C.M.I.	61
Laden van de functiedata of firmware-update via de UVR16x2 of CAN-MTx2	62
Reset	64
LED-statusweergaves.....	64
Technische gegevens RSM610.....	65

De beschrijving van de functies is opgenomen in deel 2.

Basisprincipes

De Regel- en schakelmodule RSM610 kan als uitbreidingsmodule voor de vrijprogrammeerbare regelingen UVR16x2 en UVR1611 maar ook als zelfstandig regelapparaat worden ingezet.

De programmering van de RSM610 geschiedt met de programmeersoftware TAPPS2, maar kan ook vanuit de UVR16x2 of vanuit de CAN-MTx2 geschieden.

Er staan alle functiemodules van de regelaar UVR16x2 ter beschikking. De programmering kan uit maximaal 44 functies bestaan.

De overdracht van functiedata of een firmware-update geschiedt via de C.M.I., vanuit de UVR16x2 of vanuit de CAN-MTx2.

De RSM610 kan via een regelaar UVR16x2, de CAN-monitor CAN-MTx2 of via de interface C.M.I. worden bediend.


Voor iedere taal is een eigen firmware-versie beschikbaar.

Deze handleiding dient als programmeerhulp **direct op het apparaat**, maar geldt ook als belangrijke verklaring van de elementen, welke voor de programmering met de programmeersoftware **TAPPS 2** benodigd zijn (functies, in- en uitgangen, etc.).

In de basis is de programmering met **TAPPS 2** aan te bevelen. Daardoor kan de programmeur de gehele functionaliteit op de PC als grafisch logisch plan tekenen (= programmeren) en parametren.

Het is echter belangrijk om ook het “programmeer-mechanisme” op het apparaat zelf te kennen om ter plaatse wijzigingen te kunnen uitvoeren.

Voorbeeld met TAPPS 2:

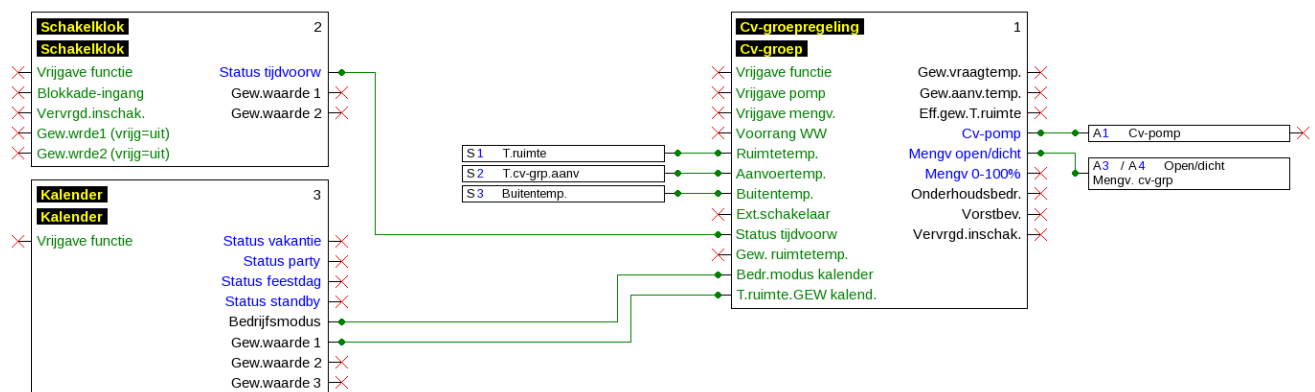

Stappenplan

Om een efficiënte programmering uit te voeren, dient een vaste volgorde te worden aangehouden:

1	Voorwaarde voor het maken van een programmering en de parametring is een exact hydraulisch schema .
2	Aan de hand van dit schema moet worden vastgelegd, wat hoe geregeld moet worden.
3	Op basis van de gewenste regelfunctionaliteit dienen de sensorposities te worden bepaald en in het schema in te tekenen.
4	Vervolgens worden alle sensoren en uitgangen van de gewenste in- en uitgangsnnummers voorzien. Omdat de sensingangen en uitgangen verschillende eigenschappen bezitten, is het eenvoudig doornummeren niet mogelijk. De in- en uitgangstoewijzing dient daarom aan de hand van deze handleiding te geschieden.
5	Daarna dienen de benodigde functies te worden geïmporteerd en geparametreerd.

Omschrijvingen

Voor het beschrijven van de elementen kunnen voorinstelde omschrijvingen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerde omschrijvingen worden gekozen.

Daarnaast kan aan iedere omschrijving een getal 1 – 16 worden toegewezen.

Gebruikersgedefinieerde omschrijvingen

Er kunnen **tot 100 verschillende** omschrijvingen door de gebruiker worden gedefinieerd. Het maximale tekenaantal per omschrijving bedraagt **24**.

De reeds gedefinieerde omschrijvingen staan voor alle elementen (ingangen, uitgangen, functies, vaste waarden, Bus- in- en uitgangen) ter beschikking.

Voorbeeld:


Aan ingang 1 dient een gebruikersgedefinieerde omschrijving te worden toegekend.




Klik op het veld voor het aanmaken van de gewenste beschrijving.



Invoer van de omschrijvingen, afsluiten met „OK“

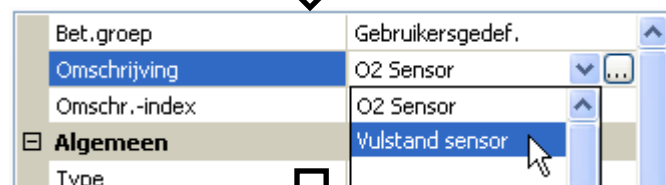

Keuze uit de lijst met reeds aangemaakte gebruikersgedefinieerde omschrijvingen.

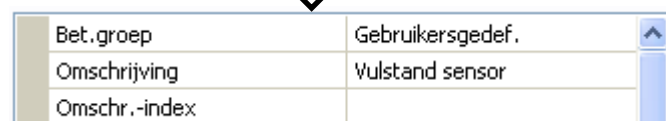

De gewenste omschrijving wordt weergegeven

Programmering met TAPPS2

Hierna wordt voor alle elementen de parametring in de programmeersoftware TAPPS2 beschreven.

Ingangen

De module beschikt over **6 ingangen** voor analoge (meetwaardes), digitale (AAN/UIT) signalen of impulsen.

Parametrering

Sensortype en meetgrootheid

Na de selectie van de gewenste ingang wordt het sensortype vastgelegd.

S0 ongebruikt

Ingangen - Ingang 1 - ongebruikt

Tekeningobject: Ingang 1

Parameters

Bet.groep	
Omschrijving	
Omschr.-index	
Algemeen	
Type	ongebruikt
Meetgrootheid	ongebruikt
Procesgrootte	Digitaal
Sensor	Analoog
Sensorcorrectie	Impuls
Quotiënt	
Eenheid	
Tijdeenheid	
Gem.waarde	
Verschaling	
Ingangswaarde 1	
Uitvoerwaarde 1	
Ingangswaarde 2	
Uitvoerwaarde 2	
Sensorcheck	
Sensorcheck	

OK OK, zonder toewijzen Annuleren

Er staan 3 typen ingangssignalen ter beschikking:

- Digitaal
- Analoog
- Impuls

Programmering met TAPPS2 / Ingangen

Digitaal

Keuze van de meetgrootte:

- Uit / Aan
- Nee / Ja
- Uit / Aan (invers)
- Nee / Ja (invers)

Analoog

Keuze van de meetgrootte:

- **Temperatuur**
Selectie van het sensortype: **KTY** (2 kOhm = vroeger standaardtype van Technische Alternative), **PT 1000** (= actueel standaardtype), ruimtesensoren: **RAS**, **RASPT**, thermo-element **THEL**, **KTY** (1 kOhm), **PT 100**, **PT 500**, **Ni1000**, **Ni1000 TK5000**
- **Solarstraling** (sensortype: **GBS01**)
- **Spanning** (Ingangen 1-3 en 6: max. 3,3 V, ingangen 4 en 5: max. 10V)
- **Weerstand**
- **Vochtigheid** (sensortype: **RFS**)
- **Regen** (sensortype: **RES**)

Aanvullende keuze van de procesgrootte

voor de meetgrootheden **spanning en weerstand**:

- **Dimensieloos**
- **Dimensieloos (,1)**
- **Rendement**
- **Dimensieloos (,5)**
- **Temperatuur °C**
- **Globale straling**
- **CO2-gehalte ppm**
- **Procent**
- **Absolute vochtigheid**
- **Druk bar, mbar, Pascal**
- **Liter**
- **Kubieke meter**
- **Debiet (l/min, l/h, l/d, m³/min, m³/h, m³/d)**
- **Vermogen**
- **Spanning**
- **Stroomsterkte mA**
- **Stroomsterkte A**
- **Weerstand**
- **Snelheid km/h**
- **Snelheid m/s**
- **Graden (hoek)**

Aansluitend dient het waardebereik met de verschaling worden vastgelegd.

Voorbeeld Spanning/ globale straling:

Verschaling	
Ingangswaarde 1	0,00 V
Uitvoerwaarde 1	0 W/m²
Ingangswaarde 2	3,00 V
Uitvoerwaarde 2	1500 W/m²

0,00V betekent 0 W/m², 3,00V geeft 1500 W/m².

Impulsingang

Ingang **6** kan impulsen met **max. 20 Hz** en ten minste **25 ms** impulsduur verwerken (**S0**-impulsen).
De ingangen **1 - 5** kunnen impulsen met **max. 10 Hz** en ten minste **50 ms** impulsduur verwerken.

Keuze van de meetgrootte

Algemeen	
Type	Impuls
Meetgrootte	Impuls
Procesgrootte	Windsnelheid
Sensor	Debiet
Sensorcorrectie	Impuls
Quotiënt	Gebr.gedefinieerd

Windsnelheid

Voor de meetgrootte „**Windsnelheid**“ dient een quotiënt te worden opgegeven. Dat is de signaalfrequentie bij **1 km/h**.

Voorbeeld: De windsensor **WIS01** geeft bij een windsnelheid van 20 km/h iedere seconde een impuls uit (= 1Hz). Daarom is de frequentie bij 1 km/h dus 0,05Hz.

Quotiënt	0,05 Hz
----------	---------

Instelbereik: 0,01 – 1,00 Hz

Debiet

Voor de meetgrootte „**Debiet**“ dient een quotiënt te worden opgegeven. Dat is het debiet in liter per impuls.

Quotiënt	0,5 L/imp
----------	-----------

Instelbereik: 0,1 – 100,0 l/impuls

Impuls

Deze meetgrootte dient als ingangsvariabele voor die functie „**Teller**“, impulsteller met eenheid „impulsen“.

Gebruikersgedefinieerd

Voor die meetgrootte „**Gebruikersgedefinieerd**“ dienen een quotiënt **en** de eenheid opgegeven te worden

Quotiënt	0,50000 L/imp
Eenheid	ltr
Tijdeenheid	/h
Gem.waarde	1,0 sec

Instelbereik quotiënt: 0,00001 – 1000,00000 Eenheden/impuls (5 kommaposities)

Eenheden: l, kW, km, m, mm, m³.

Voor l, mm en m³ dient daarnaast de tijdseenheid te worden gekozen. Voor km en m zijn de tijdseenheden vast ingesteld.

Voorbeeld: Voor de functie „Energimeter“ kan de eenheid „kW“ worden gebruikt. In bovenstaand voorbeeld is 0,00125 kWh/impuls gekozen, hetgeen 800 impulsen/kWh betekent.

Quotiënt	0,00125 kWh/imp
Eenheid	kW
Tijdeenheid	

Omschrijving

Invoer van de ingangsomschrijving door keuze uit de vooringestelde omschrijvingen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerde omschrijvingen.

Sensortype analoog / temperatuur:

- **Algemeen**
- **Opwekker**
- **Verbruiker**
- **Leiding**
- **Klimaat**
- **Gebruiker** (gebruikersgedefinieerde omschrijvingen)

Daarnaast kan aan iedere omschrijving een getal 1 – 16 worden toegewezen.

Sensorcorrectie

Voor de meetgrootheden temperatuur, solarstraling, vochtigheid en regen van het sensortype analoog bestaat de mogelijkheid voor een sensorcorrectie. De gecorrigeerde waarde wordt voor alle berekeningen en weergaves gebruikt.

Voorbeeld: Temperatuursensor Pt1000

Algemeen	
Type	Analoog
Meetgrootte	Temperatuur
Procesgrootte	
Sensor	PT 1000
Sensorcorrectie	0,2 K

Gemiddelde waarde

Gem.waarde	1,0 sec
------------	---------

Deze instelling betreft de **periodieke** middeling van de meetwaarde.

Een gemiddelde waardetijd van 0,3 seconden leidt tot een zeer snelle reactie van de weergave en het apparaat, echter er dient met schommelingen van de waarde te worden gerekend.

Een hoge gemiddelde waardetijd leidt tot traagheid en is alleen voor sensoren voor gebruik bij warmtemetingen aan te bevelen.


Bij eenvoudige meetopgaves dient tussen 1-3 seconden te worden gekozen, bij de hygiënische tapwaterbereiding met de ultrasnelle sensor 0,3–0,5 seconden.

Sensorcheck voor analoge sensoren

☐ Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja
☐ Drempelwaarde kortsluiting	Standaard
Drempelwaarde	
☐ Kortsluitwaarde	Standaard
Uitgavewaarde	
☐ Drempelwaarde onderbreking	Standaard
Drempelwaarde	
☐ Onderbrekingswaarde	Standaard
Uitgavewaarde	

Een geactiveerde „**Sensorcheck**“ (invoer: „**Ja**“) genereert bij een kortsluiting cq. een onderbreking **automatisch** een foutmelding: In de bovenste statusbalk van de C.M.I. wordt een **waarschuwendsdriehoek** weergegeven, in het menu „**Ingangen**“ krijgt een defecte sensor een rode rand.

Voorbeeld:

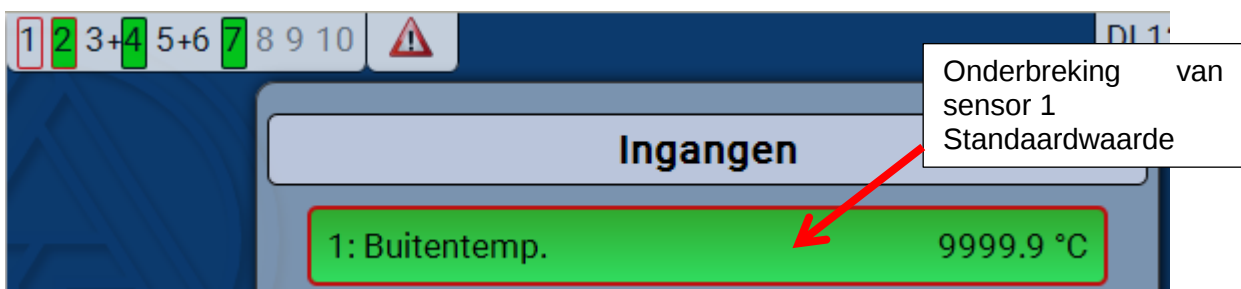

Sensorfout

Bij geactiveerde „**Sensorcheck**“ staat de **sensorfout** als ingangsvariabele van functies ter beschikking: Status „**Nee**“ voor een correct werkende sensor en „**Ja**“ voor een defecte (kortsluiting of onderbreking). Hiermee kan bv. op de uitval van een sensor worden gereageerd.

In de Systeemwaardes/ Algemeen staat de sensorfout **van alle** ingangen ter beschikking.

Worden de **standaard** drempelwaardes gekozen, dan wordt een kortsluiting bij onderschrijden van de onderste **meetgrens** en een onderbreking bij overschrijden van de bovenste **meetgrens** weergegeven.

De **standaard**waardes voor temperatuursensoren zijn bij kortsluiting -9999,9°C en bij onderbreking 9999,9°C. Deze waardes worden in geval van een fout voor de interne berekening gebruikt.

Door een goede keuze van drempelwaardes en waardes kan bij uitval van een sensor aan de regelaar een vaste waarde worden opgegeven, waarmee een functie in noodbedrijf verder kan functioneren.

Voorbeeld: Wordt de drempelwaarde van 0°C (= „Drempelwaarde“) onderschreden, wordt een waarde van 20,0°C (= „Uitgavewaarde“) voor deze sensor weergegeven en uitgegeven (vaste hysteresis: 1,0°C). Tegelijkertijd wordt de status „Sensorfout“ op „**Ja**“ gezet.

☐ Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja
☐ Drempelwaarde kortsluiting	Gebruikersgedef.
Drempelwaarde	0,0 °C
☐ Kortsluitwaarde	Gebruikersgedef.
Uitgavewaarde	20,0 °C



Heeft de sensor 0°C onderschreden, wordt daarom meetwaarde 20°C uitgegeven, tegelijkertijd wordt een sensorfout (rode rand) weergegeven.

De kortsluitwaarde kan alleen onder de onderbrekingswaarde worden gedefinieerd.

Programmering met TAPPS2 / Ingangen

Bij de **spanningsmeting** van de ingangen 1-3 en 6 (max. 3,3V) dient erop te worden gelet, dat de interne weerstand van de **spanningsbron** 100 Ohm niet mag overschrijden, om de nauwkeurigheid volgens de technische gegevens niet te onderschrijven.

Spanningsmeting ingangen 4 en 5: de ingangsimpedantie van de regelaar bedraagt 30kOhm. Er dient erop te worden gelet, dat de spanning nooit boven de 10,5V stijgt, omdat anders de andere ingangen extreem negatief beïnvloed worden.

Weerstandsmeting: bij de instellingen van de procesgrootte „dimensieloos“ is de meting alleen tot 30kOhm mogelijk. Bij instelling procesgrootte „weerstand“ en meting van weerstanden >15kOhm dient de gemiddelde waardetijd te worden verhoogd, omdat de waardes licht schommelen.

Weerstandstabel van de verschillende sensortypes

Temp. [°C]	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100
PT1000 [Ω]	1000	1039	1078	1097	1117	1155	1194	1232	1271	1309	1347	1385
KTY (2kΩ) [Ω]	1630	1772	1922	2000	2080	2245	2417	2597	2785	2980	3182	3392
KTY (1kΩ) [Ω]	815	886	961	1000	1040	1122	1209	1299	1392	1490	1591	1696
PT100 [Ω]	100	104	108	110	112	116	119	123	127	131	135	139
PT500 [Ω]	500	520	539	549	558	578	597	616	635	654	674	693
Ni1000 [Ω]	1000	1056	1112	1141	1171	1230	1291	1353	1417	1483	1549	1618
Ni1000 TK5000 [Ω]	1000	1045	1091	1114	1138	1186	1235	1285	1337	1390	1444	1500

Het standaardtype van Technische Alternative is **PT1000**.

PT100, PT500: omdat deze sensoren vanwege externe storingsinvloeden gevoeliger zijn, dienen de sensorkabels te zijn **afgeschermd** en dient de **gemiddelde waardetijd** te worden verhoogd. Desondanks kan de voor de PT1000-sensoren geldende nauwkeurigheid volgens de technische gegevens **niet gegarandeerd** worden.

NTC-voeler

Sensor	NTC
R25	1.00 kΩ
Beta	1000

Voor de verwerking van NTC-sensoren is de opgave van de R25- en van de Beta-waardes noodzakelijk.

De nominale weerstand R25 heeft altijd betrekking op de waarde 25°C.

De Beta-waarde bepaalt de karakteristiek van een NTC-sensoren op basis van 2 weerstandswaardes.

Beta is een materiaalconstante en kan uit de weerstandstabel van de fabrikant middels de volgende formule worden berekend:

$$B = \frac{\ln \frac{R1_{(NT)}}{R2_{(HT)}}}{\frac{1}{T1_{(NT)}} - \frac{1}{T2_{(HT)}}}$$

Omdat de Beta-waarde geen constante over het totale temperatuurverloop is, dienen de te verwachten grenzen van het meetbereik te worden vastgelegd (bv. voor een buffersensor van +10°C tot +100°C, of voor een buitenvoeler van -20°C tot +40°C).

Alle temperaturen in de formule dienen als **absolute temperaturen in K** (Kelvin) te worden opgegeven (bv. +20°C = 273,15 K, + 20 K = 293,15 K)

ln	Natuurlijke logaritme
R1 _(NT)	Weerstand bij de laagste temperatuur van het temperatuurbereik
R2 _(HT)	Weerstand bij de hoogste temperatuur van het temperatuurbereik
T1 _(NT)	Laagste temperatuur van het temperatuurbereik
T2 _(HAT)	Hoogste temperatuur van het temperatuurbereik

Uitgangen

De regelaar beschikt over **10 uitgangen**.

Er zijn de volgende uitgangstypes beschikbaar, welke echter niet bij alle uitgangen te selecteren zijn:

- **Schakeluitgang**
- **Uitgangspaar**
- **0-10V**
- **PWM**

De uitgangen 1 t/m 6 kunnen alleen als schakeluitgangen of als uitgangsparen worden geparametreerd.

De uitgangen 7 t/m 10 zijn in principe als 0-10V- of PWM-uitgangen voor de toerentalregeling van pompen of modulatie van opwekkers voorzien. In de module RSM610-A24V wordt de uitgang 7 als spanningsbron voor 24V-apparaten gebruikt. Men kan echter met behulp van een aanvullend hulprelais (bv. HIREL16x2) deze uitgangen als schakeluitgangen of uitgangspaar gebruiken.

Parametrering

Na selectie van de gewenste uitgang volgt het vastleggen van het uitgangstype.

✗ **A1 ongebruikt** ✗

Uitgangen - Uitgang 1 - ongebruikt

Tekeningobject: Uitgang 1

Verbindingen Parameters Blokkeerbeveiliging

Bet.groep	
Omschrijving	
Omschr.-index	
Algemeen	
Type	ongebruikt
Modus	ongebruikt
Vertraging	Schakeluitgang
Naloop	Uitgangspaar
Looptijd	
Looptijdbegrenzing	
Uitgangswaarde digitaal/ handbedr.	
Dominant UIT	
Digitaal AAN	
Verschaling	
Ingangswaarde 1	
Uitvoerwaarde 1	
Ingangswaarde 2	
Uitvoerwaarde 2	
Uitgangsstatus	
AAN indien	
Drempelwaarde	
Handbedrijf	
Te wijzigen door	

OK OK, zonder toewijzen Annuleren

Uitgangen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 en 9/10 als uitgangspaar

Algemeen	
Type	ongebruikt
Modus	ongebruikt
Vertraging	Schakeluitgang
Naloop	Uitgangspaar
Looptijd	

Deze uitgangen kunnen als eenvoudige schakeluitgang of samen met de **onderstaande** schakeluitgangen als **uitgangspaar** (bv. aansturing van een mengventiel) worden gebruikt.

De uitgangsparen **7/8** en **9/10** benodigen het gebruik van een hulprelais (relaismodule).

Looptijd

Algemeen	
Type	Uitgangspaar
Modus	
Vertraging	
Naloop	
Looptijd	02:30 [mm:ss]
Looptijdbegrenzing	Ja

Voor ieder **uitgangspaar** dient de looptijd van het mengventiel te worden opgegeven.

Wordt mengerlooptijd 0 opgegeven, volgt er geen aansturing van het uitgangspaar.

Looptijdbegrenzing

Bij **geactiveerde** looptijdbegrenzing wordt de aansturing van het uitgangspaar beëindigd, indien de resterende looptijd van 20 minuten op 0 teruggeteld is. De resterende looptijd wordt opnieuw geladen, indien het uitgangspaar naar handbedrijf wordt gezet, door een melding (dominant AAN of UIT) aangestuurd wordt, de aansturingslooprichting wijzigt of de vrijgave van UIT naar AAN wordt omgeschakeld.

Wordt de looptijdbegrenzing **gedeactiveerd**, dan wordt de resterende looptijd slechts tot 10 seconden teruggeteld en de aansturing van het uitgangspaar wordt niet beëindigd.

Uitgangsparen worden in de statusbalk met een „+“ tussen de uitgangsnummers weergegeven.

Voorbeeld: uitgangen **3+4** zijn als uitgangspaar geparametreerd

1 2 3+4 5 6 7 8 9 10	DO 1.10.2015 16:32
-----------------------------	--------------------

Werken 2 verschillende functies gelijktijdig op beide uitgangen van het uitgangspaar, dan wordt de uitgang met het laagste nummer („OPEN“-commando) geactiveerd.

Uitzondering: functie „**Melding**“ – komt de gelijktijdige aansturing van deze functie, dan wordt de uitgang met het hoogste nummer („DICHT“-commando) geactiveerd.


Alle schakeluitgangen

Voor alle **schakel**uitgangen kan een inschakelvertraging en een nalooptijd worden ingesteld.


Algemeen	
Type	Schakeluitgang
Modus	
Vertraging	00:00 [mm:ss]
Naloop	00:00 [mm:ss]
Looptijd	

Alle uitgangen

Voor alle uitgangen kan het handbedrijf tot **gebruikersgroepen** (Gebruiker, Installateur, Expert) worden beperkt.

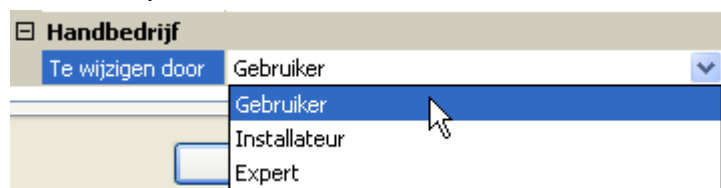

Uitgangen 7 tot 10 als analoge uitgangen

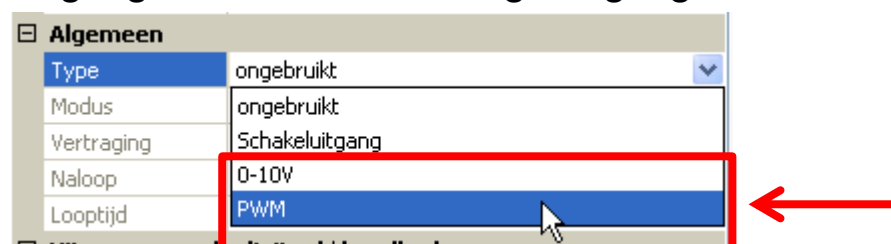

Deze uitgangen stellen een spanning van 0 tot 10V ter beschikking, bv. voor vermogensregeling van branders (brandermodulatie) of toerentalregeling van elektronische pompen.

De uitgave geschiedt naar keuze als spanning (**0 - 10 V**) of als **PWM**-signaal.

Wordt in de module RSM610-**A24V** de uitgang 7 als schakel-, 0-10V- of PWM-uitgang geparametreerd, dan heeft dat geen invloed op deze uitgang: er wordt permanent 24V uitgegeven.

Deze kunnen door een PID-functie of ook door andere functies worden aangestuurd. Die „**verschaling**“ biedt de mogelijkheid, de **analoge waarde** van de bron (met of zonder kommapositie) aan het regelbereik van het aan te sturen apparaat aan te passen.

In de modus **PWM** (pulsbreedtemodulatie) wordt een bloksignaal met een spanningspiek van ca. **10V** en een frequentie van **1kHz** met variabele arbeidscyclus (0 - 100%) aangemaakt.

Werken meerdere functies (analoge waarden) gelijktijdig op een analoge uitgang, wordt de hoogste waarde uitgegeven.

Bij activering van de analoge uitgang met een **digitaal commando** kan een uitgangsspanning tussen 0,00V en 10,00V (cq. 0,0% – 100,0 % bij PWM) worden vastgelegd. Digitale commando's zijn ten opzicht van een verbinding met een analoge waarde **dominant**.

De activering van de analoge uitgang met „**Dominant uit**“ en „**Digitaal aan**“ is met de volgende digitale signalen mogelijk:

Uitgangswaarde digitaal/ handbedr.	
Dominant UIT	5,00 V
Digitaal AAN	10,00 V

Voorbeeld: Dominant UIT:
uitgangswaarde 5,00V

Dominant UIT (van meldingen)
Hand UIT

Voorbeeld: Dominant AAN :
uitgangswaarde 10,00V

Dominant AAN (van meldingen)
Hand AAN
Digitaal AAN
Antiblokkeerbeveiliging

Uitgangstatus van de analoge uitgangen

Uitgangstatus	
AAN indien	IS > drempel
Drempelwaarde	IS > drempel
Handbedrijf	IS < drempel

Voor de **uitgangstatus** kan worden vastgelegd, of de status **AAN** boven of onder een instelbare **drempelwaarde** dient te worden uitgegeven.


Voorbeeld: Als een analoge uitgang meer dan 3,00 V uitgeeft, dan gaat de uitgangstatus van UIT naar AAN.

Uitgangstatus	
AAN indien	IS > drempel
Drempelwaarde	3,00 V

Afhankelijk van de technische eigenschappen van de aangestuurde pomp kan daarmee de uitgangstatus zo worden ingesteld, dat deze alleen dan op AAN staat, indien de pomp daadwerkelijk loopt.

Dient met een analoge uitgang (A7 – A10) **tegelijkertijd** ook een schakeluitgang mee te worden geschakeld, kan dit alleen door een specifieke programmering worden bereikt.

Voorbeeld: Zodra de uitgangstatus van de analoge uitgang naar AAN gaat, wordt dit AAN-commando via de logische functie aan de schakeluitgang doorgegeven.

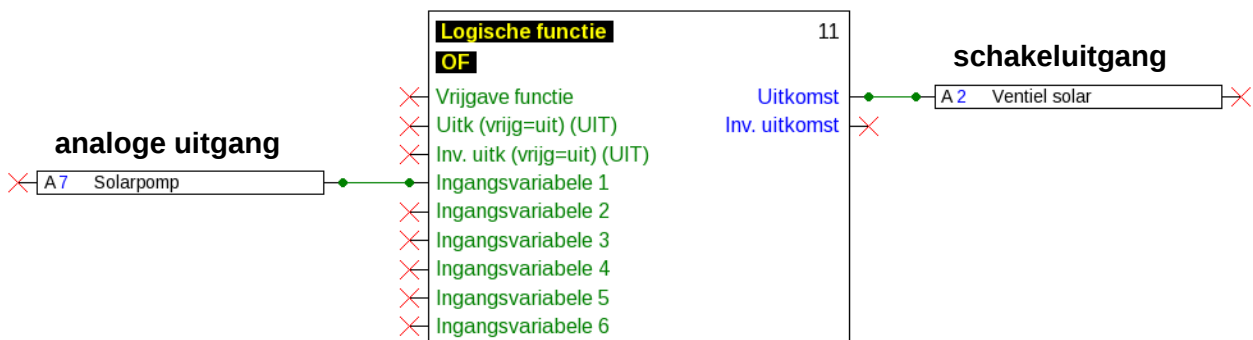

Programmering met TAPPS2 / Uitgangen

Voorbeeld van verschillende verschalingen

Stapgrootte van een PID-functie: Modus 0-10V, de stapgrootte 0 dient 0V, de stapgrootte 100 dient 10V te betekenen:

Verschaling	
Ingangswaarde 1	0
Uitvoerwaarde 1	0,00 V
Ingangswaarde 2	100
Uitvoerwaarde 2	10,00 V

Temperatuurwaarde, bv. van een analoge functie: modus PWM, de temperatuur 0°C dient 0%, de temperatuur 100,0°C dient 100% te betekenen:

Verschaling	
Ingangswaarde 1	0
Uitvoerwaarde 1	0,0 %
Ingangswaarde 2	1000
Uitvoerwaarde 2	100,0 %

De temperatuurwaarde wordt in 1/10°C **zonder** komma overgenomen.

Brandvermogen, bv. van de functies Warmtevraag Warmwater of Onderhoudsfunctie: modus 0-10V, het brandvermogen van 0,0% dient 0V, 100,0% dient 10V te betekenen:

Verschaling	
Ingangswaarde 1	0
Uitvoerwaarde 1	0,00 V
Ingangswaarde 2	1000
Uitvoerwaarde 2	10,00 V

De procentuele waarde wordt in 1/10% **zonder komma** overgenomen.

Omschrijving

Invoer van de uitgangsomschrijving door keuze uit voorinstelde omschrijvingen van verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerde omschrijvingen.

- **Algemeen**
- **Klimaat**
- **Gebruiker** (gebruikersgedefinieerde omschrijvingen)

Daarnaast kan aan iedere omschrijving een getal van 1 tot 16 worden toegewezen.

Overzicht uitgangen

	Schakeluitgang Relais maakcontact	Schakeluitgang Relais Wisselcontact	Schakeluitgang Relais potentiaalvrij Wisselcontact	Uitgangspaar voor mengventielen, etc.	0-10V of PWM
Uitgang 1	x			x	
2	x			x	
3	x			x	
4	x			x	
5	x			x	
6		x	x	x	
7	x			x	x
8	x			x	x
9	x			x	x
10	x			x	x

Schakeluitgangen 7 – 10 of uitgangsparen alleen met behulp van hulprelais mogelijk

De uitgang 6 kan door het uitnemen van een brug (jumper) potentiaalvrij worden gemaakt.

De uitgang A7 kan in de module RSM610-**A24V** alleen als 24V-soanningsbron worden gebruikt.

Blokkeerbeveiliging

Circulatiepompen, welke voor langere tijd niet lopen (bv. verwarmingspompen gedurende de zomer), hebben vaak aanloopproblemen als gevolg van interne corrosie. Dit probleem kan worden voorkomen, indien de pomp periodiek voor 30 seconden wordt ingeschakeld.

In ieder uitgangsmenu kan de **blokkeerbeveiliging** voor alle uitgangen worden vastgelegd. Er kan een tijdstip evenals alle uitgangen worden opgegeven, welke in de blokkeerbeveiliging dienen te worden meegenomen.

Voorbeeld:

Uitgangen - Uitgang 1 - Cv-pomp

Tekeningobject: Uitgang 1

Verbindingen Parameters **Blokkeerbeveiliging**

☐ Ma ☒ Di ☐ Wo ☐ Do ☒ Vr ☐ Za ☐ Zo

Om: 16:30 Uur

Uitgangen (Schakeluitg.)

☐ A1 ☐ A2 ☒ A3 ☒ A4 ☐ A5 ☒ A6 ☐ A7

☐ A8 ☐ A9 ☐ A10

OK OK, zonder toewijzen Annuleren

← Uitgangen

Volgens het voorbeeld worden op dinsdag en vrijdag vanaf 16.30 uur de pompen 3,4 en 6 voor 30 seconden in bedrijf genomen, indien de uitgang sinds de start van de module cq. de laatste cyclus van de blokkeerbeveiliging niet actief zijn geweest.


De module schakelt niet alle uitgangen tegelijk in, maar begint met een uitgang, schakelt na 30 seconden naar de volgende, en zo verder.

Vaste waarden

In dit menu kunnen tot **64 vaste waarden** gedefinieerd worden, welke bv. als ingangsvariabelen van functies kunnen worden gebruikt.

Na keuze in het hoofdmenu worden de reeds gedefinieerde vaste waarden met hun omschrijving en actuele waarde cq. toestand weergegeven.

Voorbeeld:

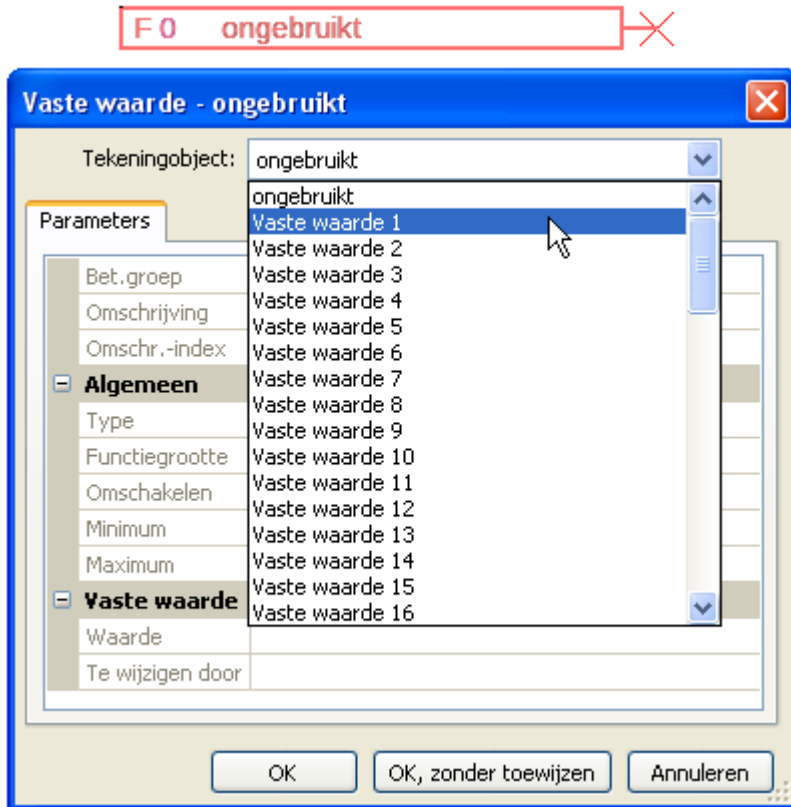

Type vaste waarde


Na keuze van de gewenste vaste waarde volgt het vastleggen van het type.

- **Digitaal**
- **Analoog**
- **Impuls**

Digitaal

Keuze van de **meetgrootte**:

- **Uit / Aan**
- **Nee / Ja**

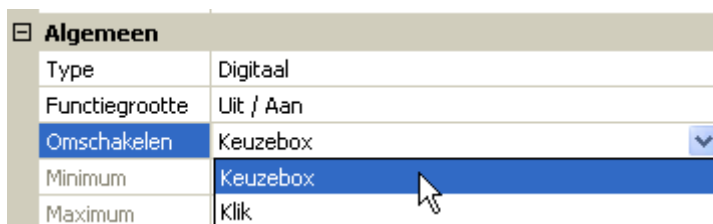

Keuze, of der status via een keuzebox of door een enkele klik kan worden omgeschakeld.

Programmering met TAPPS2 / Vaste waarden

Analoog

Keuze uit een veelvoud van eenheden cq. dimensies

Funciegrootte	dimensieloos
Omschakelen	dimensieloos
Minimum	dimensieloos (,1)
Maximum	Rendement
Vaste waarde	dimensieloos (,5)
Waarde	Temperatuur °C
Te wijzigen door	Globale straling

Minimum	50,0 °C
Maximum	65,0 °C
Vaste waarde	
Waarde	55,0 °C

Na de opgave van de **omschrijving** geschiedt het vastleggen van de toegestane grenzen en van de actuele vaste waarde. Binnen deze grenzen kan de waarde in het menu worden versteld.

Impuls

Met deze vaste waarde kunnen korte **impulsen** door het aantippen in het menu worden aangemaakt.

Voorbeeld:

Vaste waarde - Vaste waarde 1 - ongebruikt

Tekeningobject: Vaste waarde 1

Parameters

Bet.groep	
Omschrijving	
Omschr.-index	
Algemeen	
Type	ongebruikt
Funciegrootte	ongebruikt
Omschakelen	Digitaal
Minimum	Analoog
Maximum	Impuls
Vaste waarde	
Waarde	
Te wijzigen door	

OK OK, zonder toewijzen Annuleren

Algemeen	
Type	Impuls
Funciegrootte	AAN-impuls
Omschakelen	AAN-impuls
Minimum	UIT-impuls

Keuze van de **funciegrootte**: bij activatie kan een AAN-impuls (van UIT naar AAN) of een UIT-impuls (van AAN naar UIT) worden gegenereerd.


Omschrijving

Invoer van de omschrijving van de vaste waarde door keuze uit voorinstelde omschrijvingen of gebruikersgedefinieerde omschrijvingen.

Daarnaast kan aan iedere omschrijving een getal 1 – 16 worden toegewezen.

Beperking van de wijzigingsmogelijkheden

Voor **alle** vaste waardes kan worden ingesteld, met welk gebruikersniveau de vaste waarde mag worden gewijzigd:

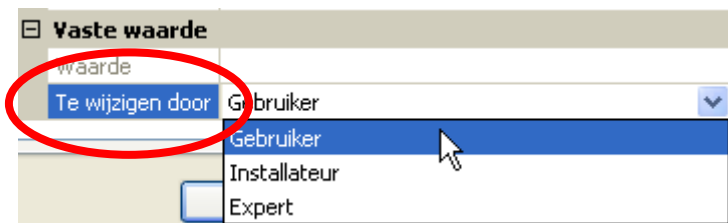

CAN-Bus

Het CAN-netwerk maakt de communicatie mogelijk tussen CAN-Busapparaten. Door het verzenden van analoge of digitale waarden via **CAN-uitgangen** kunnen andere CAN-Busapparaten deze waarden als **CAN-ingangen** overnemen.


Er kunnen tot 62 CAN-Busapparaten in een netwerk worden opgenomen.

Ieder CAN-Busapparaat dient over een eigen knoopnummer in het netwerk te beschikken.


De **bekabeling/ opbouw** van een CAN-Busnetwerk wordt in de montagehandleiding beschreven.

Wordt een CAN-ingang of CAN-uitgang in de tekening ingevoegd, dan kunnen vervolgens pas de instellingen van de regelaar worden vastgelegd. Deze gelden vervolgens voor alle andere CAN-elementen.

CAN-instellingen voor de module RSM610

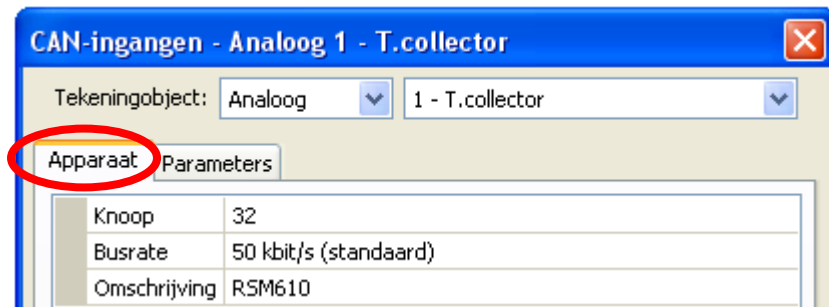

Deze instellingen kunnen ook in het menu Bestand/ Instellingen / Apparaat-instellingen... worden gedaan:

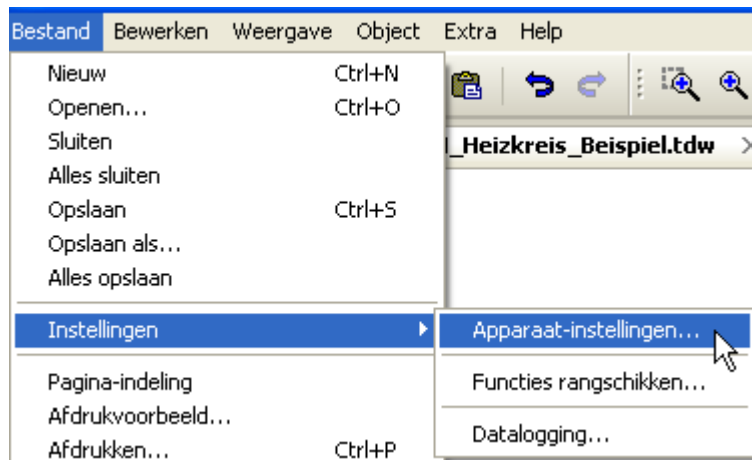

Knoop

Vastleggen van het **eigen** CAN-knoopnummer (Instelbereik: 1 – 62). Het fabriekszijdige ingestelde knoopnummer van de module is 32. Het apparaat met knoopnummer 1 geeft het tijdstempel voor alle andere CAN-Busapparaten voor.


Busrate

De standaard busrate van het CAN-netwerk bedraagt **50 kbit/s** (50 kBaud), welke voor de meeste CAN-Busapparaten voorgegeven is.

Belangrijk: In het CAN-Busnetwerk dienen **alle** apparaten over **dezelfde** overdrachtssnelheid te beschikken om met elkaar te kunnen communiceren.


De busrate kan tussen 5 en 500 kbit/s worden ingesteld, waarbij bij lagere busrates langere netwerkwerken mogelijk zijn (zie montagehandleiding).

Omschrijving

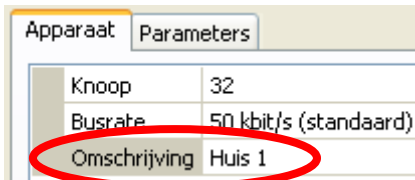


Iedere RSM610 kan een eigen omschrijving toegewezen krijgen

Datalogging

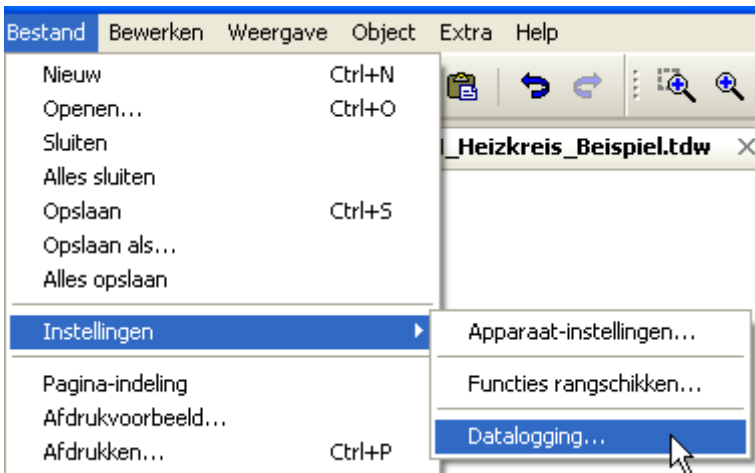

In dit menu worden de parameters voor de CAN-datalogging van analoge en digitale waarden gedefinieerd.

Voorbeeld: TAPPS2 geeft de geprogrammeerde in- en uitgangen als standaardinstelling op. Deze instelling kan gewijzigd cq. aangevuld worden

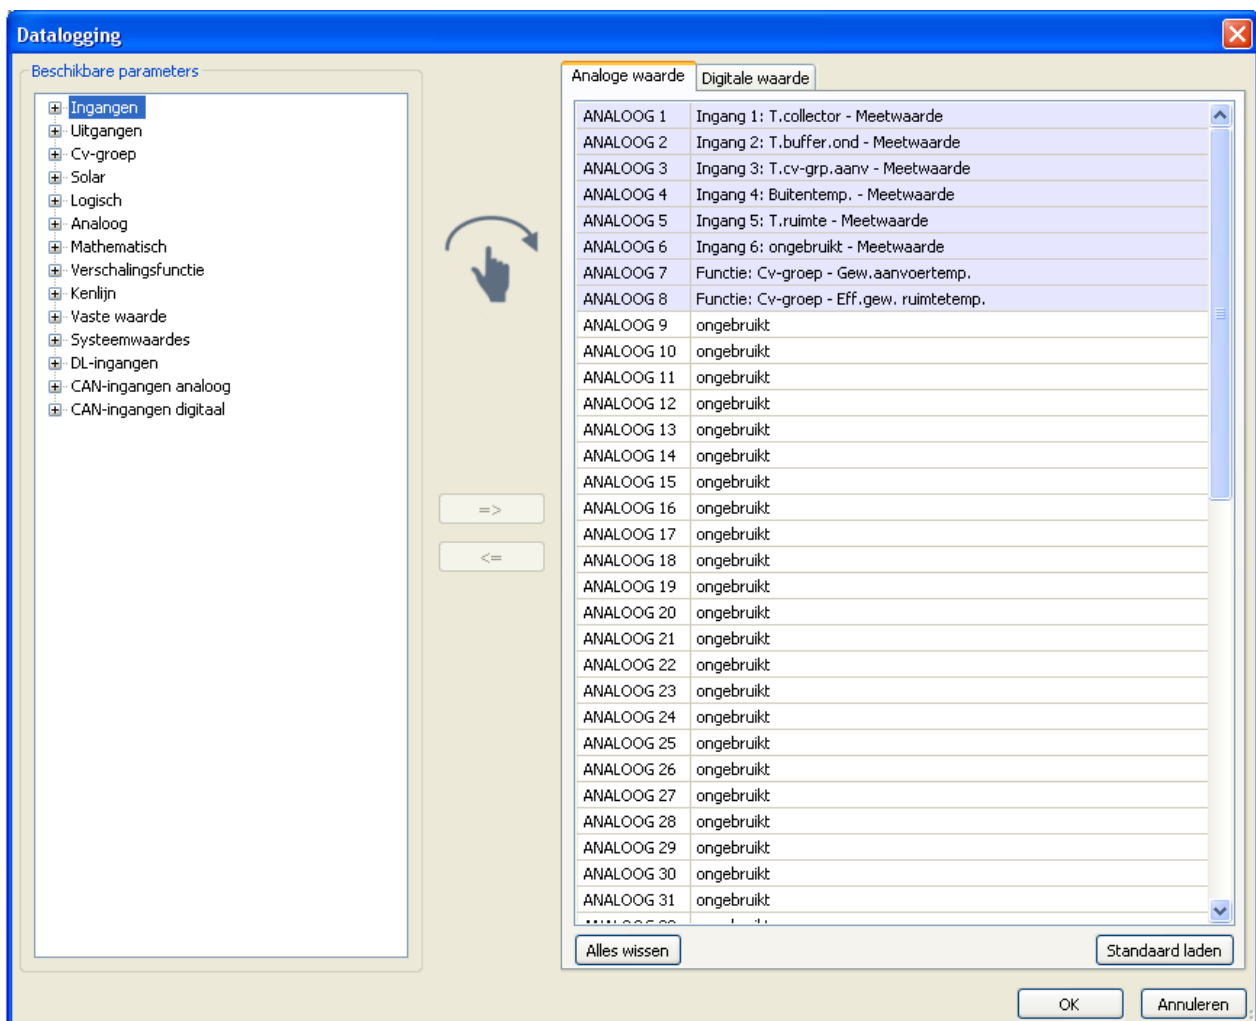

Programmering met TAPPS2 / CAN-Bus

Voor de CAN-datalogging is op de C.M.I. een minimale versie 1.25 en een minimale versie van Winsol 2.06 noodzakelijk.

De CAN-datalogging is uitsluitend met de C.M.I. mogelijk. De gegevens voor de logging zijn vrij te kiezen. Er vindt geen continue uitwisseling van data plaats. Op aanvraag van een C.M.I. slaat de module de actuele waarden in een logging-geheugen op en blokkeert deze tegen overschrijven (bij aanvragen van een andere C.M.I.), totdat de gegevens zijn uitgelezen en het logging-geheugen weer is vrijgegeven.

De noodzakelijke instellingen van de C.M.I. voor de datalogging via CAN-Bus zijn in der online-help van de C.M.I. beschreven.

Iedere regelaar kan max. 64 digitale en 64 analoge waarden uitgeven, welke in het menu „**CAN-Bus/Datalogging**“ van de UVR 16x2 worden gedefinieerd.

De bronnen voor de te loggen waarden kunnen ingangen, uitgangen, functie-uitgangsvaariabelen, vaste waarden, systeemwaarden, DL- en CAN-Busingangen zijn.

Opmerking: Digitale ingangen dienen in het gedeelte van de **digitale** waarden te worden gedefinieerd.

Alle tellerfuncties (energiemeting, warmtemeting, tellers)

Er kunnen willekeurig veel tellerfuncties (echter maximaal 64 analoge waarden) worden gelogd. De te loggen waarden van de tellers worden net zoals alle andere analoge waarden in de lijst „Datalogging Analooq“ ingevoerd.

CAN-analoge ingangen

Er kunnen tot 64 CAN-analoge ingangen geprogrammeerd worden. Deze worden door de opgave van het **verzend**-knooppnummer en het nummer van de CAN-uitgang van de **verzendknoop** vastgelegd.



Knooppnummer

Na invoer van het knooppnummer van de **verzendknoop** worden de verdere instellingen uitgevoerd. Van het apparaat met dit knooppnummer wordt de waarde van een CAN-analoge uitgang overgenomen.

Voorbeeld: Op CAN-analoge **ingang** 1 wordt **van** apparaat met het knooppnummer 1 de waarde van de CAN-analoge uitgang 1 overgenomen.

Algemeen	
Knooppnummer	1
Uitgangsnummer	1

Omschrijving

Aan iedere CAN-ingang kan een eigen omschrijving gegeven worden. De keuze van de omschrijving geschiedt zoals bij de ingangen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerd.

Voorbeeld:

Parameters	
Bet.groep	Temperatuur actueel
Omschrijving	T.collector
Omschr.-index	1

CAN-Bus time-out

Vastleggen van de time-outtijd van de CAN-ingang (minimale waarde: 5 minuten).

Algemeen	
Knooppnummer	1
Uitgangsnummer	1
CAN-Bus timeout	00:20 [hh:mm]

Zolang de informatie voortdurend vanuit de CAN-Bus wordt ingelezen, is de **netwerkfout** van de CAN-ingang „Nee“.

Heeft de laatste actualisering van de waarde langer als de ingestelde time-outtijd plaatsgevonden, gaat de **netwerkfout** van „Nee“ naar „Ja“. Dan kan worden vastgelegd, of de laatst overgedragen waarde of een te kiezen vervangingswaarde uitgegeven wordt (alleen bij instelling meetgrootheid: **Gebruikersgedef.**).

Omdat de **netwerkfout** als bron voor een functie-ingangsvariabelen kan worden gekozen, kan op de uitval van een CAN-Bus of van de verzendknoop worden gereageerd.

In de **stelselwaarden** / Algemeen staat de netwerkfout van **alle** CAN-ingangen ter beschikking.

Eenheid

Wordt als meetgrootheid „**Automatisch**“ genomen, dan wordt de eenheid, welke de verzendknoop opgeeft, in de regelaar gebruikt.

Eenheid	
Meetgrootheid	Automatisch

Bij de keuze „**Gebruikersgedef.**“ kunnen een eigen **eenheid**, een **sensorcorrectie** en bij een actieve sensorcheck bewakingsfuncties worden gekozen.

Eenheid	
Meetgrootheid	Gebruikersgedef.
Eenheid	Temperatuur °C
Sensorcorrectie	0,0 K

Aan iedere CAN-ingang wordt een eigen eenheid toegewezen, welke afwijkend tot de eenheid van de verzendknoop kan zijn. Er staan verschillende eenheden ter beschikking.

Sensorcorrectie: De waarde van de CAN-ingang kan met een vaste waarde worden gecorrigeerd.

Waarde bij time-out

Wordt de time-outtijd overschreden, kan worden vastgelegd of de laatst overgedragen waarde („Onveranderd“) of een instelbare vervangingswaarde uitgegeven wordt.

Waarde bij timeout		Onveranderd
Uitgavewaarde		Onveranderd
Sensorcheck		Gebruikersgedef.
Sensorcheck		Ja



Waarde bij timeout		Gebruikersgedef.
Uitgavewaarde		20,0 °C

Sensorcheck

Met sensorcheck „Ja“ staat de **sensorfout** van de sensor, van welke de CAN-ingang wordt overgenomen, als ingangsvariabele van een functie ter beschikking.

Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja

Sensorfout

Deze keuze wordt alleen bij **actieve sensorcheck** en bij meetgrootheid „**Gebruikersgedef.**“ weergegeven.

Bij actieve „**Sensorcheck**“ staat de **sensorfout** van een CAN-ingang als ingangsvariabele van functies ter beschikking: status „**Nee**“ voor een correct werkende sensor en „**Ja**“ voor een defect (kortsluiting of onderbreking). Daarmee kan bv. op de uitval van een sensor worden gereageerd.

Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja
Drempelwaarde kortsluiting	Standaard
Drempelwaarde	
Kortsluitwaarde	Standaard
Uitgavewaarde	
Drempelwaarde onderbreking	Standaard
Drempelwaarde	
Onderbrekingswaarde	Standaard
Uitgavewaarde	

Worden de **standaard** drempelwaardes gekozen, dan wordt een kortsluiting bij onderschrijden van de **meetgrens** en een onderbreking bij overschrijden van de **meetgrens** weergegeven.

De **standaardwaardes** voor temperatuursensoren zijn bij kortsluiting -9999,9°C en bij onderbreking 9999,9°C. Deze waardes worden in geval van een fout voor de interne berekeningen gebruikt.

Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja
Drempelwaarde kortsluiting	Standaard
Drempelwaarde	Standaard
Kortsluitwaarde	Gebruikersgedef.
Uitgavewaarde	



Drempelwaarde kortsluiting	Gebruikersgedef.
Drempelwaarde	0,0 °C

Door een juiste keuze van drempelwaardes en waardes voor kortsluiting of onderbreking kan bij uitval van een sensor op de zendknoop van de module een vaste waarde worden opgegeven, waarmee een functie in noodbedrijf verder kan blijven functioneren (vaste hysteresis: 1,0°C).

De kortsluitwaarde kan alleen onder de onderbrekingswaarde worden gedefinieerd.

In de **Systeemwaardes** / Algemeen staat de sensorfout van **alle** ingangen, CAN- en DL-ingangen ter beschikking.

CAN-digitale ingangen


Er kunnen tot 64 CAN-digitale ingangen geprogrammeerd worden. Deze worden door de opgave van het **verzend**-knoopnummer en het nummer van de CAN-uitgang van de **verzend**knoop vastgelegd.

De parametrering is nagenoeg identiek met die van de CAN-analoge ingangen.

Onder **meetgrootheid** / **Gebruikersgedef.** kan de **weergave** voor de CAN-digitale ingang van **UIT** / **AAN** naar **Nee** / **Ja** worden gewijzigd en kan worden vastgelegd, of bij overschrijden van de time-outtijd de laatst verzonden status („Onveranderd“) of een te kiezen vervangingswaarde uitgegeven wordt.

CAN-analoge uitgangen

Er kunnen tot 32 CAN-analoge uitgangen geprogrammeerd worden. Deze worden door de opgave van de **bron** in de regelaar vastgelegd.

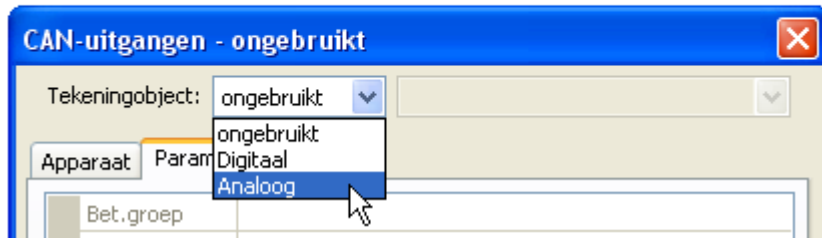

Verbindingen met de bron in de module, waarvan de waarde van de CAN-uitgang afstamt.

- Ingangen
- Uitgangen
- Functies
- Vaste waarden
- Systeemwaarden
- DL-Bus

Voorbeeld: Bron ingang 3

Ingangsvariabele	
Brontype	Ingang
Bron	3: Buitentemp.
Variabele	Meetwaarde

Omschrijving

Aan iedere CAN-analoge uitgang kan een eigen omschrijving worden gegeven. De keuze van de omschrijving geschiedt zoals bij de ingangen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerd.

Voorbeeld:

Bet.groep	Temperatuur actueel
Omschrijving	Buitentemp.
Omschr.-index	

Verzendvoorwaarde

Voorbeeld:

Zendvoorwaarde	
bij wijziging >	10
Blokk.tijd	00:10 [mm:ss]
Intervaltijd	5 min

bij wijziging > 10	Bij een wijziging van de actuele waarde ten opzichte van de laatst gezonden met meer dan bv. 1,0K wordt opnieuw gezonden. In de module wordt de eenheid vn de bron met de betreffende kommapositie overgenomen. (minimale waarde: 1)
Blokkadetijd 00:10 [mm:ss]	Wijzigt de waarde binnen 10 sec. sinds de laatste overdracht met meer als 1,0K, wordt de waarde desondanks pas na 10 sec. opnieuw overgedragen (minimale waarde: 1 sec.).
Intervaltijd 5 min	De waarde wordt te allen tijde iedere 5 minuten overgedragen, ook indien deze zich sinds de laatste overdracht niet met meer als 1,0K heeft gewijzigd (minimale waarde: 1 minuut).

CAN-digitale uitgangen

Er kunnen tot 32 CAN-digitale uitgangen geprogrammeerd worden. Deze worden door de opgave van de **bron** in de module vastgelegd.

De parametrering is – behoudens de verzendvoorwaarden – identiek met die van de CAN-analoge uitgangen.

Omschrijving

Aan iedere CAN-digitale uitgang kan een eigen omschrijving worden gegeven. De keuze van de omschrijving geschiedt zoals bij de ingangen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerd.

Voorbeeld:

Apparaat	Parameters
Bet.groep	Uitgang algemeen
Omschrijving	Vrijgave warmtepomp
Omschr.-index	

Verzendvoorwaarde

Voorbeeld:

Zendvoorwaarde	
bij wijziging	Ja
Blokk.tijd	00:10 [mm:ss]
Intervaltijd	5 min

bij wijziging Ja/Nee	Zenden van de boodschap bij een statuswijziging
Blokkadetijd 00:10 [mm:ss]	Wijzigt de waarde binnen 10 sec. sinds de laatste overdracht, wordt de waarde echter pas na 10 sec. opnieuw overgedragen (minimale waarde: 1 sec.).
Intervaltijd 5 min	De waarde wordt in ieder geval iedere 5 minuten overgedragen, ook indien deze zich sinds de laatste overdracht niet heeft gewijzigd (minimale waarde: 1 minuut).

DL-Bus


De DL-Bus dient als busleiding voor diverse sensoren en/of voor datalogging middels C.M.I. of D-LOGG.

De DL-Bus is een bidirectionele dataleiding en alleen met producten van Technische Alternative compatibel. Het DL-Busnetwerk werkt onafhankelijk van het CAN-Busnetwerk.

Dit menu bevat alle weergaves en instellingen, welke voor de opbouw van een DL-Busnetwerk noodzakelijk zijn.

De **bekabeling/ opbouw** van een DL-Busnetwerk wordt in de montagehandleiding van de regelaar beschreven.

DL-instellingen

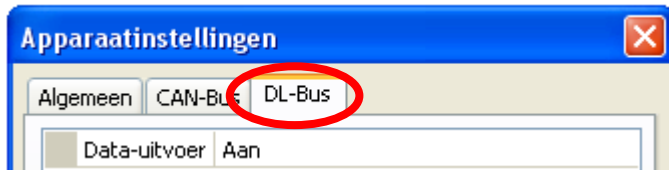

In het menu Bestand/ Instellingen / Apparaatinstellingen / DL-Bus kan de Data-**uitgave** voor de **datalogging** via DL-Bus en voor de weergaves in de ruimtesensor **RAS-PLUS** in- of uit worden geschakeld. Voor de **DL-datalogging** wordt de C.M.I. gebruikt. Er

worden alleen de in- en uitgangswaardes en 2 warmtemetingen, maar geen waardes van de netwerkingangen uitgegeven.

DL-ingang

Via een DL-ingang worden sensorwaardes van DL-Bussensoren overgenomen.

Er kunnen tot 32 DL-ingangen geprogrammeerd worden.

Voorbeeld: parametriering van DL-ingang 1



Keuze: Analooq of Digitaal

Algemeen	
Type	Analoog
Adres	1
Index	1

DL-Bus adres en DL-Bus index

Iedere DL-sensor dient een eigen **DL-Busadres** te hebben. De instelling van het adres van de DL-sensor wordt in het datablad van de sensor beschreven.

De meeste DL-sensoren kunnen verschillende meetwaardes verwerken (bv. volumestroom en temperaturen). Er dient voor iedere meetwaarde een eigen **index** opgegeven te worden. De betreffende index kan uit het datablad van de DL-sensor worden bepaald.

Omschrijving

Aan iedere DL-ingang kan een eigen omschrijving worden gegeven. De keuze van de omschrijving geschiedt zoals bij de ingangen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerd.

Voorbeeld:

Parameters	
Bet.groep	Debiet actueel
Omschrijving	Debiet solar
Omschr.-index	

DL-Bus time-out

Zolang de informatie voortdurend van de DL-Bus wordt ingelezen, is de **netwerkfout** van de DL-ingang „Nee“.

Wordt na drie maal opvragen van DL-sensorwaardes door de regelaar geen waarde ontvangen, dan gaat de **netwerkfout** van „Nee“ naar „Ja“. Dan kan vastgelegd worden, of de laatst overgedragen waarde of een te kiezen vervangingswaarde uitgegeven wordt (alleen bij instelling meetgrootheid: **Gebruikersgedef.**).

Omdat de **netwerkfout** ook als bron van functie-ingangsvariabelen kan worden gebruikt, kan op een uitval van de DL-Bus of van een DL-sensor worden gereageerd.

In de Systeemwaardes / Algemeen staat de netwerkfout van **aller** DL-ingangen ter beschikking.

Eenheid

Wordt als meetgrootheid „**Automatisch**“ ingesteld, dan wordt de eenheid, welke de DL-sensor opgeeft, in de regelaar gebruikt.

Eenheid	
Meetgrootheid	Automatisch

Bij keuze „**Gebruikersgedef.**“ kunnen een eigen **eenheid**, een **sensorcorrectie** en – bij actieve sensorcheck – bewakingsfuncties worden gekozen.

Eenheid	
Meetgrootheid	Gebruikersgedef.
Eenheid	Temperatuur °C
Sensorcorrectie	0,0 K

Aan iedere DL-ingang wordt een **eenheid** toegewezen, welke afwijkend aan de eenheid van de DL-sensor kan zijn. Er staat een veelvoud aan eenheden ter beschikking.

Sensorcorrectie: De waarde van de DL-ingang kan met een vaste differentiewaarde worden gecorrigeerd.

Waarde bij time-out

Deze keuze wordt alleen bij meetgrootheid „**Gebruikersgedef.**“ weergegeven.

Wordt een time-out geconstateerd, kan vastgelegd worden of de laatst overgedragen waarde („Onveranderd“) of een te kiezen vervangingswaarde uitgegeven wordt.

Waarde bij timeout Onveranderd	
Uitgavewaarde Onveranderd	
Sensorcheck Gebruikersgedef.	
Sensorcheck Ja	



Waarde bij timeout Gebruikersgedef.	
Uitgavewaarde 20,0 °C	

Sensorcheck

Met Sensorcheck „Ja“ staat de **sensorfout** van de sensor, welke van een DL-ingang wordt overgenomen, als ingangsvaariabele van een functie ter beschikking.

Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja

Sensorfout

Deze keuze wordt alleen bij **actieve sensorcheck** en bij meetgrootheid „**Gebruikersgedef.**“ weergegeven.

Bij actieve „**Sensorcheck**“ staat de **sensorfout** van een DL-ingang als ingangsvaariabele van functies beschikbaar: status „**Nee**“ voor een correct werkende sensor en „**Ja**“ voor een defecte (kortsluiting of onderbreking). Hiermee kan bv. op het uitvallen van een sensor worden gereageerd.

Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja
Drempelwaarde kortsluiting	Standaard
Drempelwaarde	
Kortsluitwaarde	Standaard
Uitgavewaarde	
Drempelwaarde onderbreking	Standaard
Drempelwaarde	
Onderbrekingswaarde	Standaard
Uitgavewaarde	

Worden de **standaard** drempelwaardes gekozen, dan wordt een kortsluiting bij onderschrijden der **meetgrens** en een onderbreking bij overschrijden van de **meetgrens** weergegeven.

De **standaard**waardes voor temperatuursensoren zijn bij kortsluiting -9999,9°C en bij onderbreking 9999,9°C. Deze waardes worden in geval van een fout voor die interne berekeningen gebruikt.

Sensorcheck	
Sensorcheck	Ja
Drempelwaarde kortsluiting	Standaard
Drempelwaarde	Standaard
Kortsluitwaarde	Gebruikersgedef.
Uitgavewaarde	

Drempelwaarde kortsluiting	Gebruikersgedef.
Drempelwaarde	0,0 °C

Door een juiste keuze van drempelwaardes en waardes voor kortsluiting of onderbreking kan bij uitval van een sensor op de zendknoop van de module een vaste waarde worden opgegeven, waarmee een functie in noodbedrijf verder kan blijven functioneren(vaste hysteres: 1,0°C).

De kortsluitwaarde kan alleen onder de onderbrekingswaarde gedefinieerd worden.

In de Systeemwaardes / Algemeen staat de sensorfout van **alle** ingangen, CAN- en DL-ingangen ter beschikking.

DL-digitale ingangen

De DL-Bus is zo voorbereid, dat ook digitale waardes kunnen worden overgenomen. Momenteel bestaat er nog geen gebruiksmogelijkheid hiervoor.

De parametring is nagenoeg identiek met die van DL-analoge ingangen.

Onder **Meetgrootheid / Gebruikersgedef.** kan de **weergave** voor de DL-digitale ingang in **Nee/Ja** worden gewijzigd:

Buslast van DL-sensoren

De voeding en de signaalovergave van DL-sensoren geschiedt **samen** over een 2-polige leiding. Een aanvullende ondersteuning van de voeding door een externe adapter (zoals bij de CAN-Bus) is niet mogelijk.

Door het relatief hoge stroomverbruik van de DL-sensoren dient de „**Buslast**“ in acht te worden genomen:


De module RSM610 levert de maximale buslast van **100%**. De buslasten van DL-sensoren worden in de technische gegevens van de betreffende DL-sensoren aangegeven.

Voorbeeld: De DL-sensor FTS4-50DL heeft een buslast van **25%**. Er kunnen daarom maximaal twee FTS4-50DL aan de DL-Bus worden aangesloten.

DL-uitgang

Via een DL-uitgang kunnen analoge- en digitale waarden naar het DL-Busnetwerk worden gezonden. Zo kan bv. een **digitaal commando** voor het activeren van een O₂-sensor O2-DL uitgegeven worden.

Voorbeeld: parametring van DL-uitgang 1

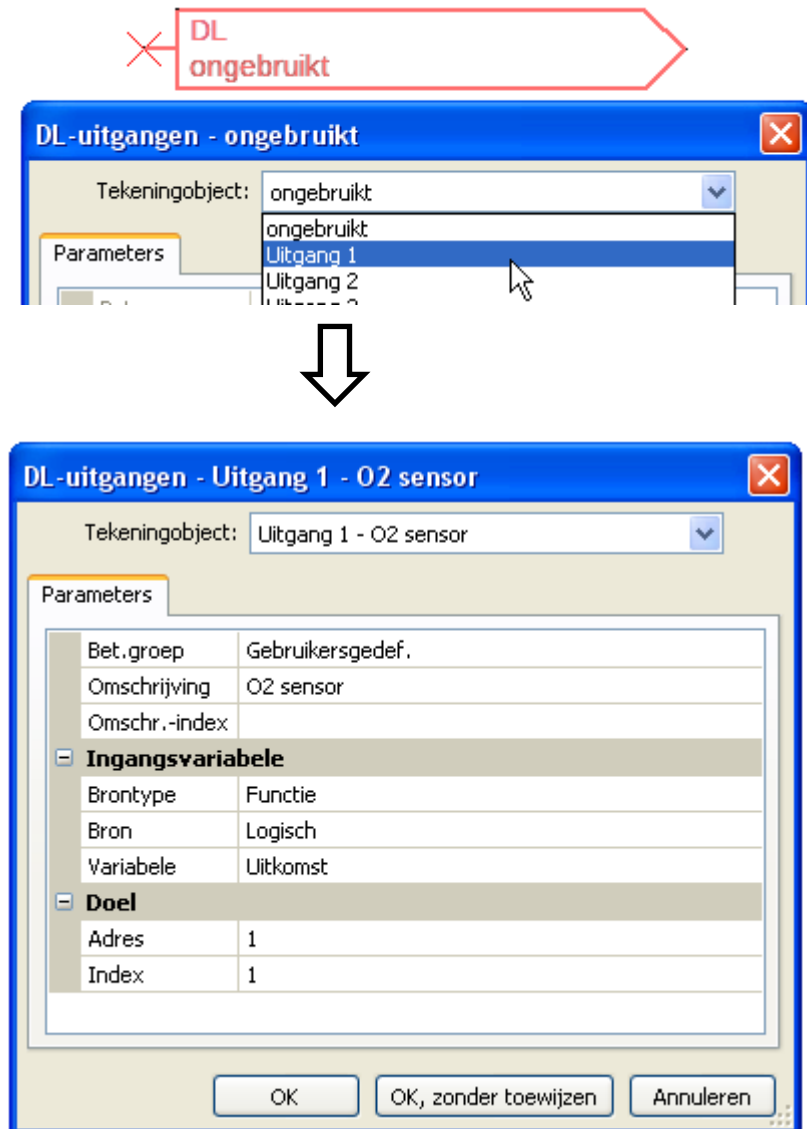

Instellen van de omschrijving

Opgave van de bron in de regelaar, waarvan de waarde voor de DL-uitgang stamt.

- Ingangen
- Uitgangen
- Functies
- Vaste waarden
- Systeemwaardes
- CAN-Bus analoog
- CAN-Bus digitaal

Opgave van het doeladres van de DL-sensor, welke dient te worden geactiveerd.

De opgave van de index is momenteel weliswaar voorbereid, er bestaat echter nog geen DL-Busapparaat, welke deze opgave benodigd.

Voor de activering van de O₂-sensor heeft daarom de index geen invloed en kan verwaarloosd worden.

Systeemwaardes

De volgende Systeemwaardes kunnen voor functie-ingangsvariabelen en CAN- en DL-uitgangen als bron worden gekozen:

- **Algemeen**
- **Tijd**
- **Datum**
- **Zon**

Systeemwaardes „Algemeen“

Deze systeemwaardes kunnen - bij een betreffende programmering – in een bewaking van het regelsysteem te voorzien.

- **Regelaarstart**
- **Sensorfout ingang**
- **Sensorfout CAN**
- **Sensorfout DL**
- **Netwerkfout CAN**
- **Netwerkfout DL**

Regelaarstart genereert 40 seconden na het inschakelen van het apparaat cq. een reset een 20 seconden lange impuls en dient als bewaking van starts van de regelaar (bv. na stroomuitval) in de datalogging. Hiervoor dient de intervaltijd in de datalogging op 10 seconden ingesteld te zijn.

Sensorfout en **netwerkfout** zijn globale digitale waardes (Nee/Ja) zonder betrekking op de foutstatus van een bepaalde sensor cq. netwerkingang.

Heeft een van de sensoren of netwerkingangen een fout, dan wijzigt de betreffende groepsstatus van „Nee“ naar „Ja

Systeemwaardes „Tijd“

- **Seconde (van de lopende kloktijd)**
- **Minuut (der lopende kloktijd)**
- **Uur (der lopende kloktijd)**
- **Seconden-impuls**
- **Minuten-impuls**
- **Uur-impuls**
- **Zomertijd (digitale waarde UIT/AAN)**
- **Tijd (hh:mm)**

Systeemwaardes „Datum“


- **Dag**
- **Maand**
- **Jaar (zonder eeuwwaarde)**
- **Weekdag (beginnend met maandag)**
- **Kalenderweek**
- **Dag van het jaar**
- **Dagimpuls**
- **Maandimpuls**
- **Jaarimpuls**
- **Weekimpuls**

De „impuls“-waardes genereren een impuls per tijdseenheid.

Systeemwaardes „Zon“


- **Zonsopgang** (kloktijd)
- **Zonsondergang** (kloktijd)
- **Minuten tot zonsopgang** (op dezelfde dag, loopt niet over middernacht)
- **Minuten sinds zonsopgang**
- **Minuten tot zonsondergang**
- **Minuten sinds zonsondergang** (op dezelfde dag, loopt niet over middernacht)
- **Zonnehoogte** (zie Beschaduwingsfunctie)
- **Zonnerichting** (zie Beschaduwingsfunctie)
- **Zonnehoogte > 0°** (digitale waarde AAN/UIT)

Apparaat-instellingen

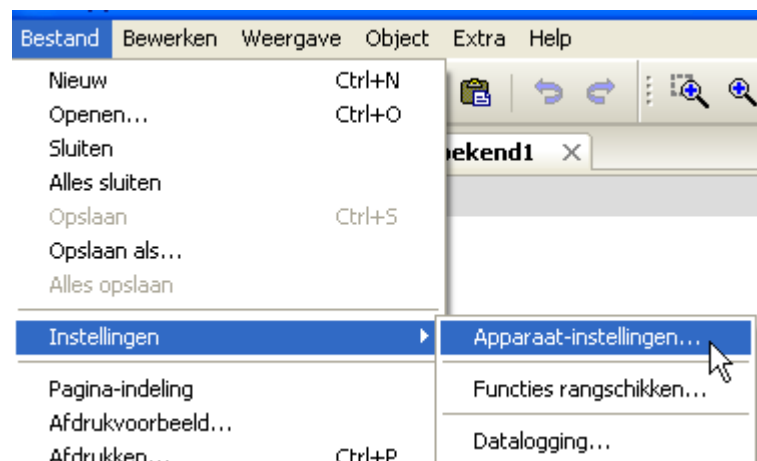

In dit menu worden de algemene instellingen voor de module, de CAN- en de DL-Bus gedaan.

Algemeen

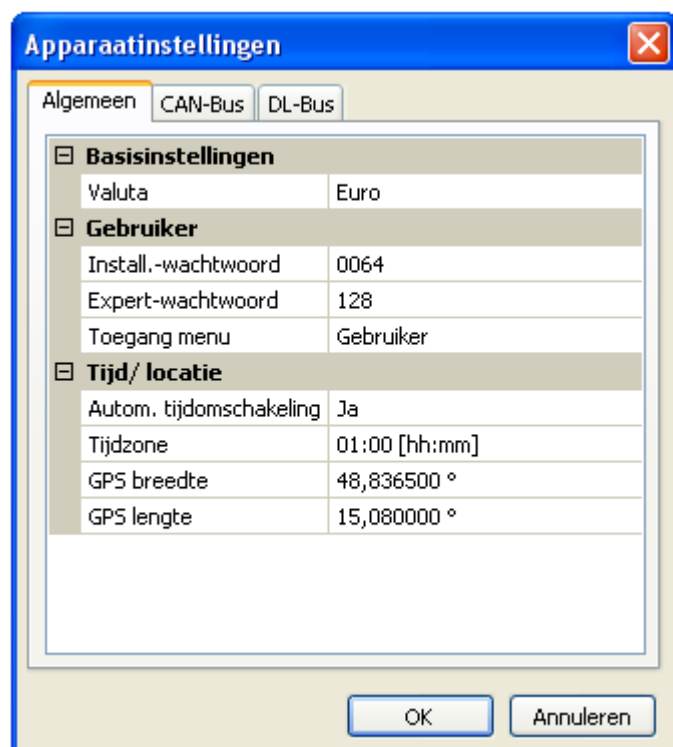

Valuta

Keuze van de valuta voor de berekening van opbrengsten en kosten

Installateur- / Expert-wachtwoord

Opgave van de paswoorden voor deze programmering.

Toegang menu

Vastleggen uit welk gebruikersniveau de toegang tot het **hoofdmenu** toegestaan wordt.

Is de toegang tot het menu alleen voor de **Installateur** of de **Expert** toegestaan, dan dient bij de keuze voor het hoofdmenu op de startpagina van het functieoverzicht (button) het betreffende **paswoord** te worden opgegeven.

Tijd / Locatie

- **automatische tijdschakeling** – indien „Ja“, geschiedt de automatische omzetting naar zomertijd volgens de regels binnen de Europese Unie.
- **Tijdzone** - 01:00 betekent de tijdzone „UTC + 1 uur“. UTC staat voor „Universal Time Coordinated“, voorheen ook als GMT (= Greenwich Mean Time) gebruikt.
- **GPS breedte** – Geografische breedte volgens GPS (= global positioning system – satelliet gestuurd navigatiesysteem),
- **GPS lengte** - Geografische lengte volgens GPS

Met de waardes voor de geografische lengte en breedte worden de locatieafhankelijke zonnegegevens bepaald. Deze kunnen in functies (bv. beschaduwingsfunctie) worden gebruikt.

De fabriekszijdige voorinstelling voor de GPS-data betreft de standplaats van Technische Alternative in Amaliendorf / Oostenrijk.

CAN- / DL-Bus

Deze instellingen worden in de hoofdstukken CAN-Bus en DL-Bus beschreven.

C.M.I. menu

Wijzigen gewenste waarden

Beispiel:

Wijzigen van de waarde „T.ruimte.NORM,, van de cv-groepregeling

Na het aanklikken van het gewenste veld, wordt een keuzevenster weergegeven:

Er wordt de actuele waarde opgegeven (voorbeeld: 22,0°C). Door het aanklikken van een OMHOOG- of OMLAAG-pijl kan de gewenste waarde worden gewijzigd. Het is echter ook mogelijk de waarde te selecteren en door de gewenste waarde (voorbeeld: 22,5 °C) te overschrijven:

Afsluiten met „OK“, hierdoor wordt de waarde in de module overgenomen:

Aanmaken van nieuwe elementen

van in- of uitgangen, vaste waarden, functies, meldingen, CAN- of DL-Bus

Voorbeeld: aanmaken van een voorheen ongebruikte uitgang als schakeluitgang:

Uitgangen

1: Cv-pomp Auto/AAN

2: ongebruikt

Uitgang 2

Type ongebruikt

Change Value

ongebruikt

ongebruikt

Schakeluitgang

OK Afbreken

Na de keuze, afsluiten met „OK“.

Uitgang 2

Type Schakeluitgang

Omschrijving

Algemeen

Ventiel solar

Vertraging 0s

Naloop 0s

Handbedrijf te wijzigen door Gebruiker

Aansluitend kan een omschrijving worden opgegeven evenals verdere instellingen worden gedaan.

Datum / Tijd / Locatie

In de statusbalk worden rechts boven de **datum** en **tijd** weergegeven.

In een CAN-netwerk worden datum en tijd van netwerkknoop 1 overgenomen.

Door de keuze van dit statusveld komt men in het menu voor datum, tijd en locatiegegevens.



Voorbeeld:



Datum / tijd / plaats	
Tijdzone	01:00
Zomertijd	Ja
automatische tijdschakeling	Ja
Datum	24.06.2016
Tijd	08:29
GPS breedte	48.836498 °
GPS lengte	15.080000 °
Zonsopkomst	04:56
Zonsondergang	21:07
Zonnehoogte	31.5 °
Zonnerichting	89.5 °

Wijzigingen bij datum en tijd worden alleen dan overgenomen, indien in het netwerk geen enkel ander apparaat het knooppunt 1 heeft.

Allereerst worden de parameters voor de systeemwaardes weergegeven.

- **Tijdzone** – Opgave van de tijdzone yten opzichte van de **UTC** (= „Universal Time Coordinated“, voorheen ook als GMT (= Greenwich Mean Time) bekend). In het voorbeeld is de tijdzone „UTC + 01:00“ ingesteld.
- **Zomertijd** – „Ja“, indien de zomertijd actief is.
- **automatische tijdschakeling** – indien „Ja“, geschiedt de automatische omzetting naar zomertijd volgens de regels binnen de Europese Unie.
- **Datum** – invoer van de actuele datum (DD.MM.JJ).
- **Tijd** - invoer van de actuele tijd
- **GPS breedte** – Geografische breedte volgens GPS (= global positioning system – satelliet gestuurd navigatiesysteem),
- **GPS lengte** - Geografische lengte volgens GPS


Met de waardes voor de geografische lengte en breedte worden de locatieafhankelijke zonnegegevens bepaald. Deze kunnen in functies (bv. beschaduwingsfunctie) worden gebruikt.

De fabriekszijdige voorinstelling voor de GPS-data betreft de standplaats van Technische Alternative in Amaliendorf / Oostenrijk.


- **Zonsopkomst** - tijd
- **Zonsondergang** - tijd
- **Zonnehoogte** – weergave in ° vanuit de geometrische horizon (0°) gemeten,
Zenit = 90°
- **Zonnerichting** – weergave in ° vanuit het noorden (0°) gemeten
Noord = 0°
Oost = 90°
Zuid = 180°
West = 270°

Waarde-overzicht


In dit menu worden de actuele waardes van de **ingangen** 1 – 16, de **DL- ingangen** en de analoge en digitale **CAN-ingangen** weergegeven.

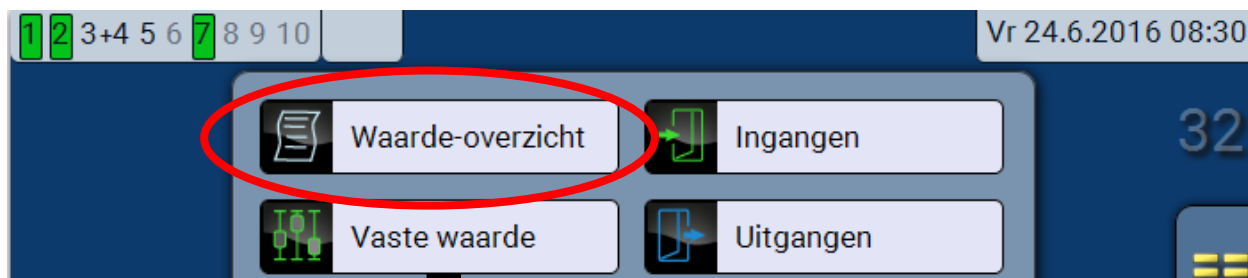

De verschillende omschrijvingen worden door keuze van de gewenste groep zichtbaar.

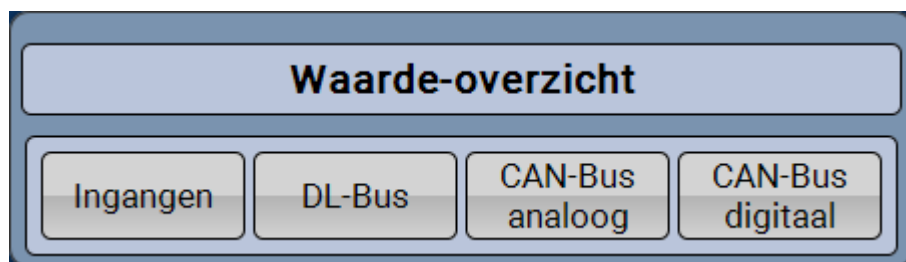

Voorbeeld: Ingangen

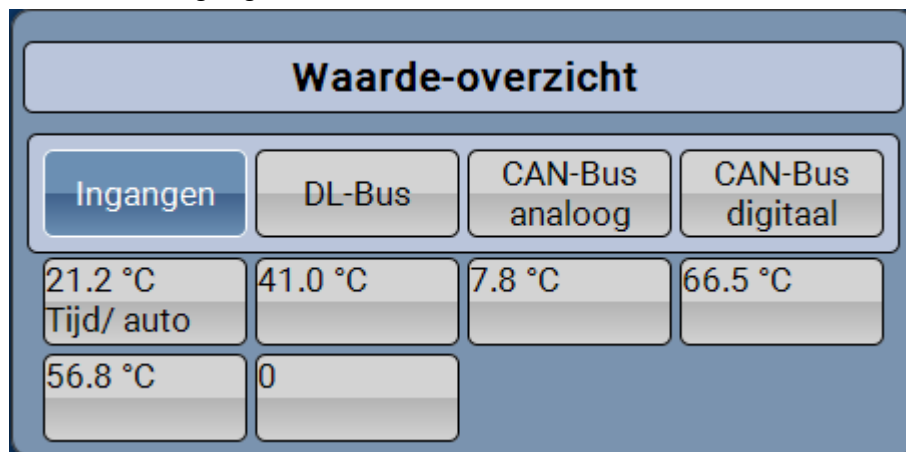

Ingangen

De **methode** van de parametring via de C.M.I. is altijd hetzelfde, hier wordt daarom als voorbeeld alleen de parametring van de ingangen beschreven.

De module beschikt over **6 ingangen** voor analoge (meetwaardes), digitale (AAN/UIT) signalen of impulsen.



Na keuze in het hoofdmenu worden die ingangen met hun omschrijving en de actuele meetwaarde cq. toestand weergegeven.

Voorbeeld van een reeds geprogrammeerd systeem, ingang 6 is nog ongebruikt:

Ingangen	
1: T.ruimte	20.9 °C Tijd/ auto
2: T.cv-grp.aanv	40.5 °C
3: Buitentemp.	7.9 °C
4: T.collector	65.7 °C
5: T.buffer.ond 1	56.2 °C
6: ongebruikt	


Parametrering

Sensortype en meet- en procesgrootte

Na de selectie van de gewenste ingang wordt het sensortype vastgelegd.



Allereerst volgt de instelling van het type van het ingangssignaal

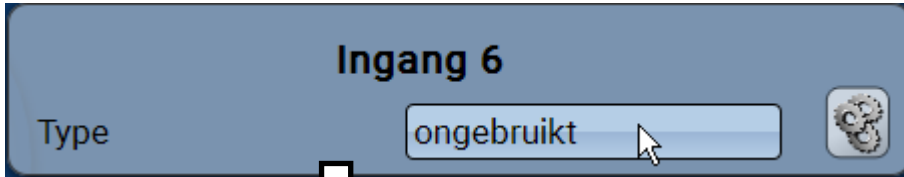

Daarna volgt de keuze van de **meetgrootte**. Voor de meetgrootte „Temperatuur“ dient ook het **sensortype** gedefinieerd te worden.

Voor de meetgrootheden **Spanning** en **Weerstand** wordt de procesgrootte gekozen:

- | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|
| • Dimensieloos | • Absolute | • Vermogen |
| • Dimensieloos (,1) | vochtigheid | • Spanning |
| • Rendement | • Druk bar, mbar, | • Stroomsterkte mA |
| • Dimensieloos (,5) | Pascal | • Stroomsterkte A |
| • Temperatuur °C | • Liter | • Weerstand |
| • Globale straling | • Kubieke meter | • Snelheid km/h |
| • CO2-gehalte ppm | • Debiet (l/min, l/h, | • Snelheid m/s |
| • Procent | l/d, m³/min, m³/h, | • Graden (hoek) |
| | m³/d) | |

Aansluitend dient het waardebereik met de verschaling worden vastgelegd.

Voorbeeld Spanning/ globale straling:


Verschaling	
Ingangswaarde 1	0.00 V
Uitvoerwaarde 1	0 W/m²
Ingangswaarde 2	3.00 V
Uitvoerwaarde 2	1500 W/m²

0,00V betekent 0 W/m², 3,00V geeft 1500 W/m².

Impulsingang

Ingang **6** kan impulsen met **max. 20 Hz** en ten minste **25 ms** impulsduur vrwerken (**S0**-impulsen).
De ingangen **2 - 5** kunnen impulsen met **max. 10 Hz** en ten minste **50 ms** impulsduur verwerken.

Keuze van de meetgrootheid

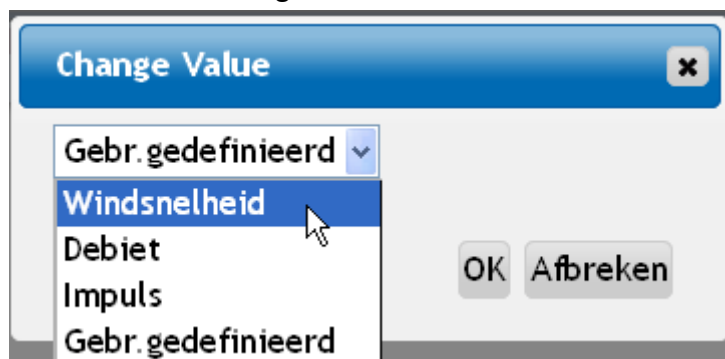

Windsnelheid

Voor de meetgrootheid „**Windsnelheid**“ dient een quotiënt te worden opgegeven. Dat is de signaalfrequentie bij **1 km/h**.

Voorbeeld: De windsensor **WIS01** geeft bij een windsnelheid van 20 km/h iedere seconde een impuls uit (= 1Hz). Daarom is de frequentie bij 1 km/h dus 0,05Hz.

Quotiënt	0.05 Hz	Instelbereik: 0,01 – 1,00 Hz
----------	---------	------------------------------

Debiet

Voor de meetgrootheid „**Debiet**“ dient een quotiënt te worden opgegeven. Dat is het debiet in liter per impuls.

Quotiënt	0.5 l/imp	Instelbereik: 0,1 – 100,0 l/impuls
----------	-----------	------------------------------------

Impuls

Deze meetgrootheid dient als ingangsvariabele voor die functie „**Teller**“, impulsteller met eenheid „impulsen“.

Gebruikersgedefinieerd

Voor die meetgrootheid „**Gebruikersgedefinieerd**“ dienen een quotiënt **en** de eenheid opgegeven te worden

Quotiënt	0.50000 L/Imp	Instelbereik quotiënt: 0,00001 – 1000,00000 Eenheden/impuls (5 kommaposities) Eenheden: l, kW, km, m, mm, m³.
Eenheid	ltr	
Tijdeenheid	/h	


Voor l, mm en m³ dient daarnaast de tijdseenheid te worden gekozen. Voor km en m zijn de tijdseenheden vast ingesteld.

Voorbeeld: Voor de functie „Energimeter“ kan de eenheid „kW“ worden gebruikt. In bovenstaand voorbeeld is 0,00125 kWh/impuls gekozen, hetgeen 800 impulsen/kWh betekent.

Quotiënt	0.00125 kWh/Imp
Eenheid	kW

Omschrijving

Invoer van de ingangsomschrijving door keuze uit de vooringestelde omschrijvingen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerde omschrijvingen.

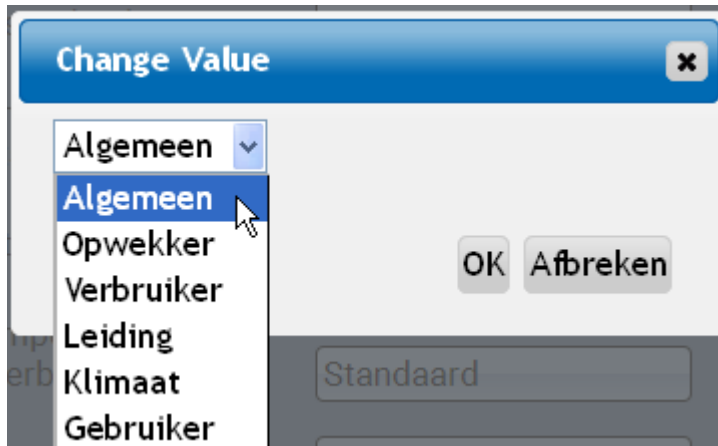


Daarnaast kan aan iedere omschrijving een getal 1 – 16 worden toegewezen.

Sensorcorrectie, Gemiddelde waarde, Sensorcheck voor analoge sensoren

Sensorcorrectie	0.0 K
Gem.waarde	1.0s
Sensorcheck	Ja

Een geactiveerde „**Sensorcheck**“ (invoer: „**Ja**“) genereert bij een kortsluiting cq. een onderbreking **automatisch** een foutmelding: In de bovenste statusbalk wordt een **Waarschuwingsdriehoek** weergegeven, in het menu „**Ingangen**“ krijgt de defecte sensor een rode rand.

Voorbeeld:

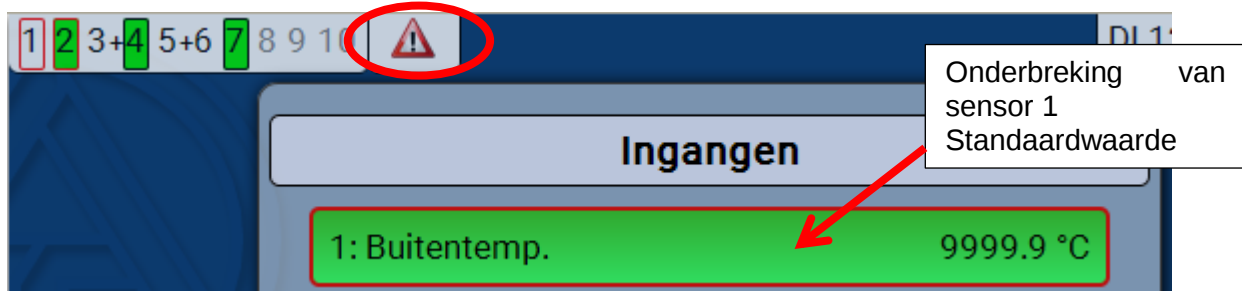

Uitgangen

Weergave van de uitgangstatus


Voorbeeld een reeds geprogrammeerd systeem:



De **ingeschakelde** uitgangen worden **groen** geaccentueerd.



Uitgangen in **handbedrijf** worden door een **handsymbool** onder het uitgangnummer gekenmerkt.

Voorbeeld: Dominant geschakelde uitgangen (door functie „Melding“):

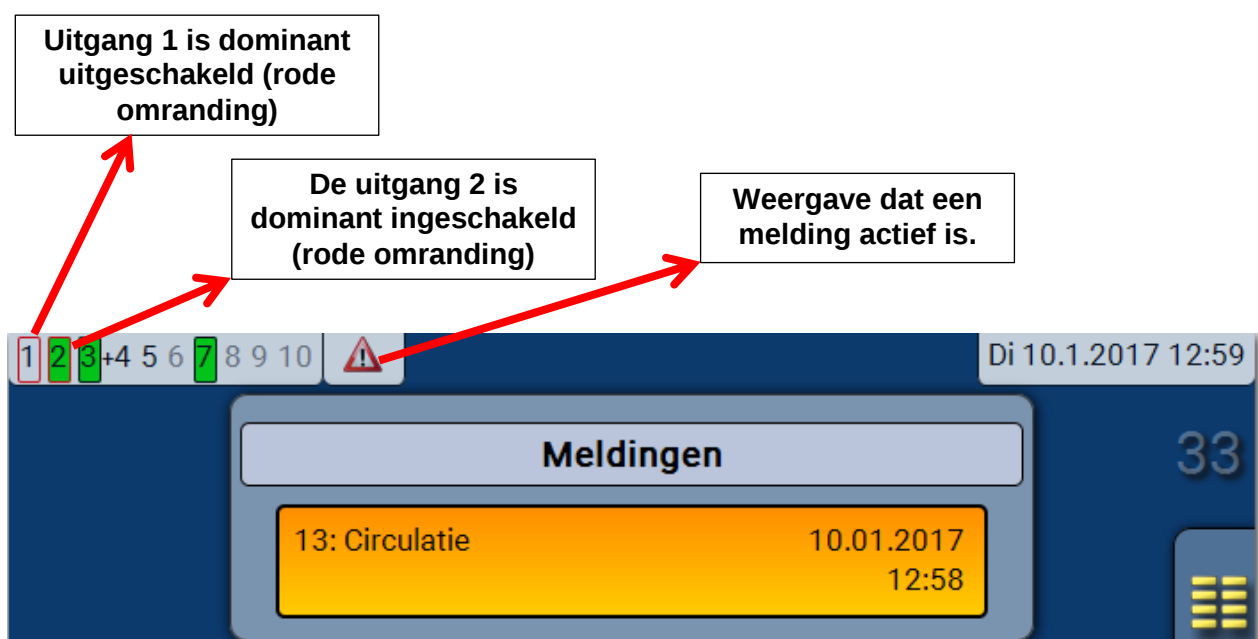


Weergave van de analoge uitgangen

In de menuweergave van de C.M.I. worden de bedrijfstoestand en de uitvoerwaarde van de analoge uitgang weergegeven. De uitgangstatus kann door het aantippen worden gewijzigd.

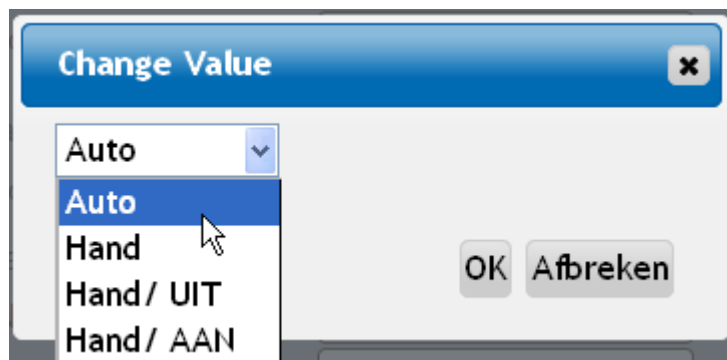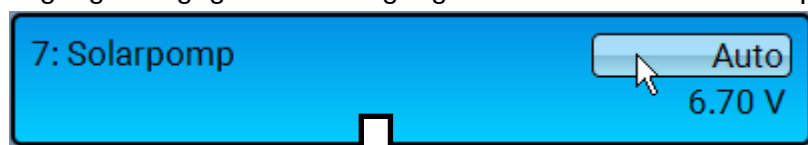

- **Auto:** uitvoer aan de hand van de bron en verschaling
- **Hand:** instelbare waarde
- **Hand/UIT:** uitvoer volgens instelling „Dominant UIT“
- **Hand/AAN:** uitvoer volgens instelling „Digitaal AAN“

Uitgangsteller

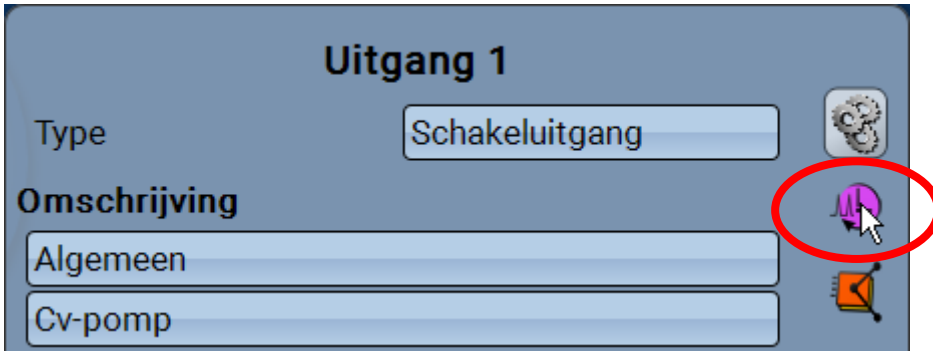


Uitgang 1

Type

Omschrijving

Door de keuze van dit symbool kunnen **voor iedere uitgang** de bedrijfsuren en impulsen (inschakelingen) worden afgelezen.

Voorbeeld: bij uitgang 1 kan der tellerstand sinds 3-6-2016 worden afgelezen.

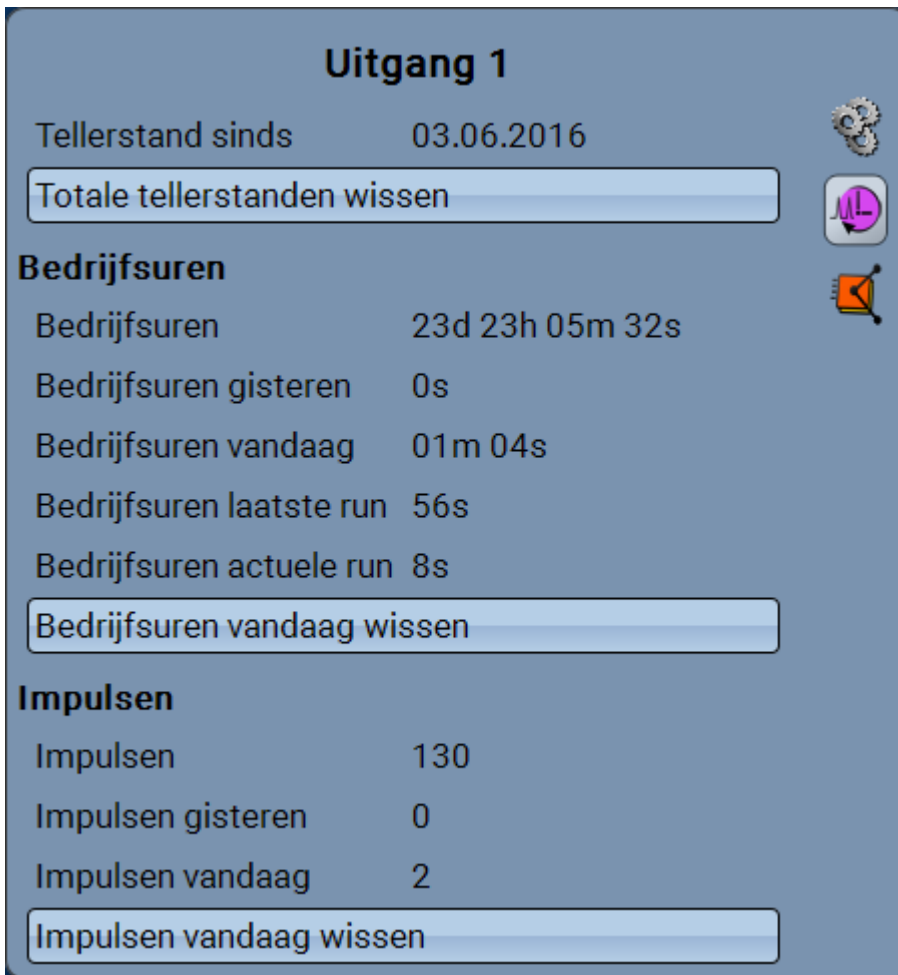

Uitgang 1

Tellerstand sinds 03.06.2016

Bedrijfsuren

Bedrijfsuren	23d 23h 05m 32s
Bedrijfsuren gisteren	0s
Bedrijfsuren vandaag	01m 04s
Bedrijfsuren laatste run	56s
Bedrijfsuren actuele run	8s

Impulsen

Impulsen	130
Impulsen gisteren	0
Impulsen vandaag	2

Er worden de totale bedrijfsuren, de bedrijfsuren van gisteren en vandaag, evenals van de laatste en van de actuele run weergegeven.

Onder de bedrijfsuren kunnen de impulsen (schakelingen) worden afgelezen.

Er worden het totaal aantal impulsen (inschakelingen), het impulsaantal van gisteren en vandaag weergegeven.

- **LET OP:** De tellerstanden worden ieder uur in het interne geheugen weggeschreven. Bij een stroomuitval kan daarom de telling van maximaal 1 uur verloren gaan.
- Bij het laden van functiedata wordt gevraagd, of de opgeslagen tellerstanden overgenomen moeten worden.

Tellerstanden wissen


Totale tellerstand wissen

Na het aanklikken van de button wordt gevraagd, of men de **totale** tellerstanden en standen van „gisteren“ van de bedrijfsuren- en van de impulsteller wilt wissen. De tellerstanden „vandaag“ en „laatste run“ en „actuele run“ worden daarmee niet gewist.

Bedrijfsuren of impulsen van vandaag wissen


Na het aanklikken van de button wordt gevraagd, of men de **vandaag** getelde bedrijfsuren cq. impulsen wilt wissen. Bedrijfsuren „laatste run“ en „actuele run“ worden daardoor **niet** gewist

Weergave van de verbindingen

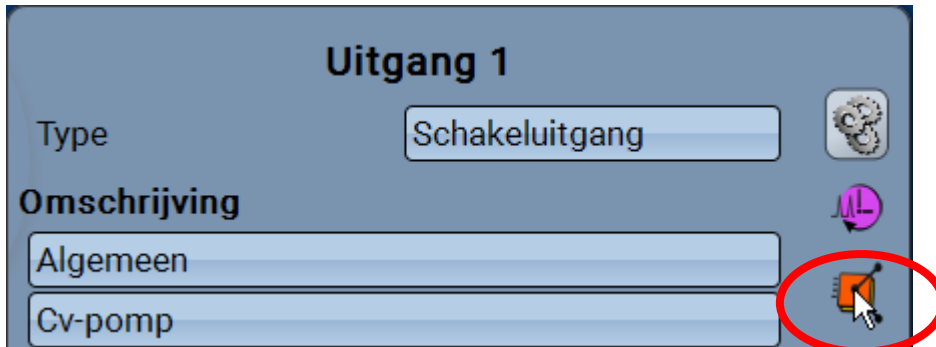

Na de keuze van het symbool worden voor de uitgang de verbindingen met de functies weergegeven.

Voorbeeld:

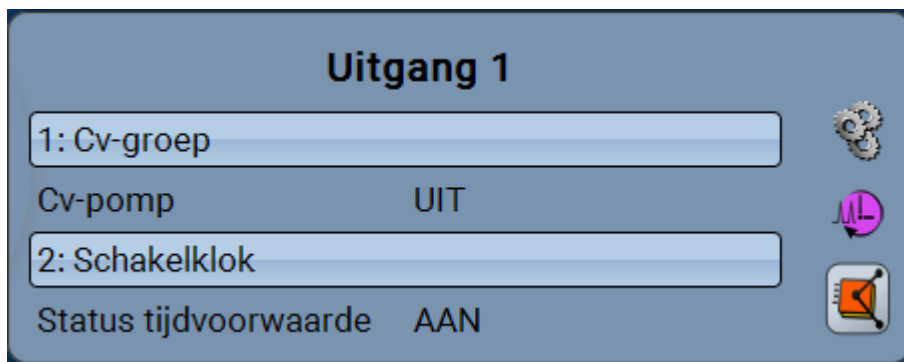

In dit voorbeeld wordt de uitgang 1 door 2 functies aangestuurd, waarbij deze momenteel door de functie 1 (Schakelklok) wordt ingeschakeld.


Door de keuze van een functie komt men **direct** in de parametring van die functie.

Vaste waarde

Wijzigen van een digitale vaste waarde

Door het aantikken van het **licht gemarkeerde** schakelveld kan de vaste waarde worden gewijzigd.


Voorbeeld: Omschakeling van **AAN** naar **UIT** door een keuzebox

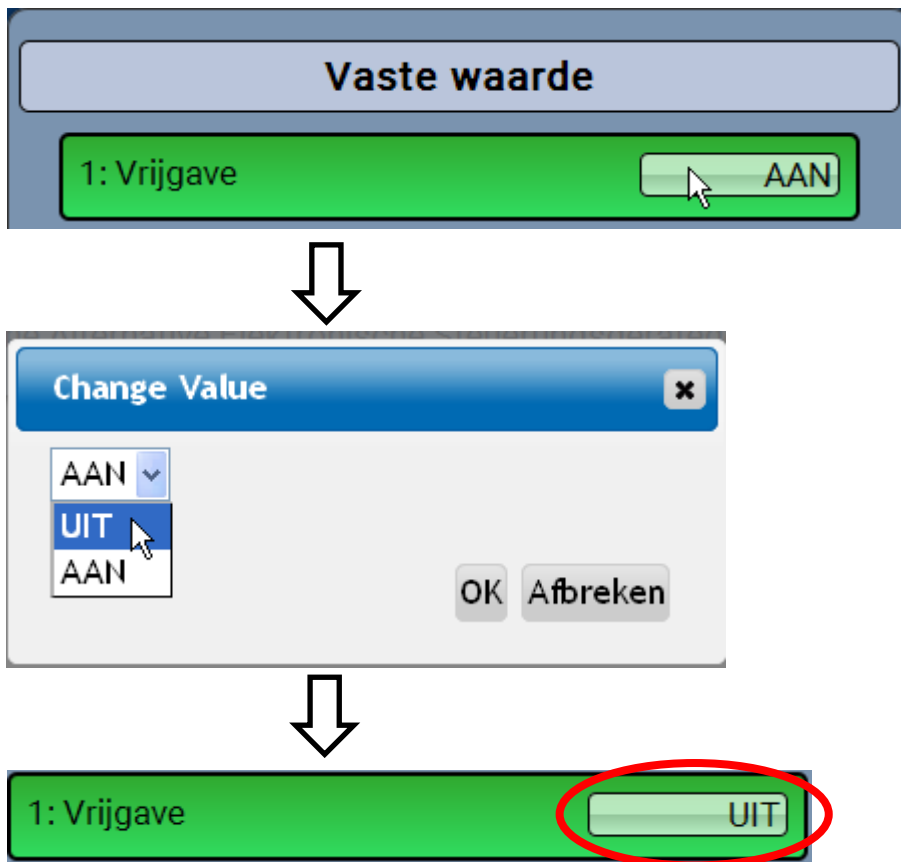

Wijzigen van een analoge vaste waarde

Door het aantippen van het **licht gemarkeerde** schakelveld kan de vaste waarde worden gewijzigd.


Voorbeeld:

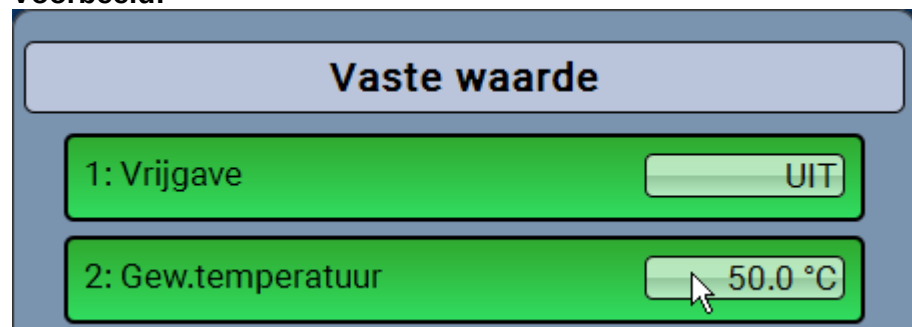

Vaste waarde

1: Vrijgave UIT

2: Gew.temperatuur 50.0 °C

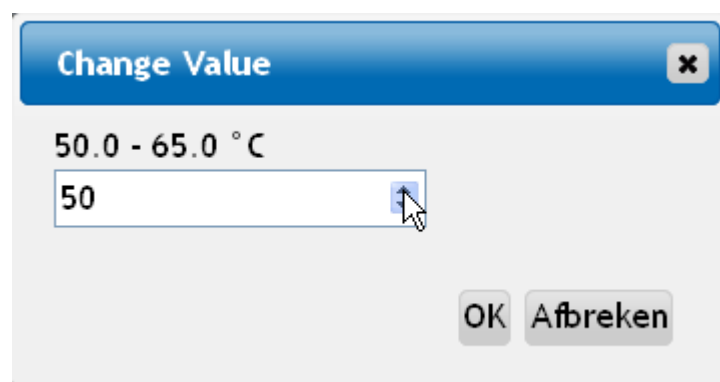

Change Value ✕

50.0 - 65.0 °C


50

OK Afbreken

Er wordt de actuele waarde opgegeven (voorbeeld: 50,0°C). Door het aanklikken van de OMHOOG- of de OMLAAG-pijl kan de gewenste waarde worden gewijzigd. Het is echter ook mogelijk, de waarde te selecteren en door de gewenste waarde te vervangen


Activeren van een impuls-vaste waarde

Door het aantippen van het **licht gemarkeerde** schakelveld kan de vaste waarde worden gewijzigd.



5: Start UIT

Basisinstellingen

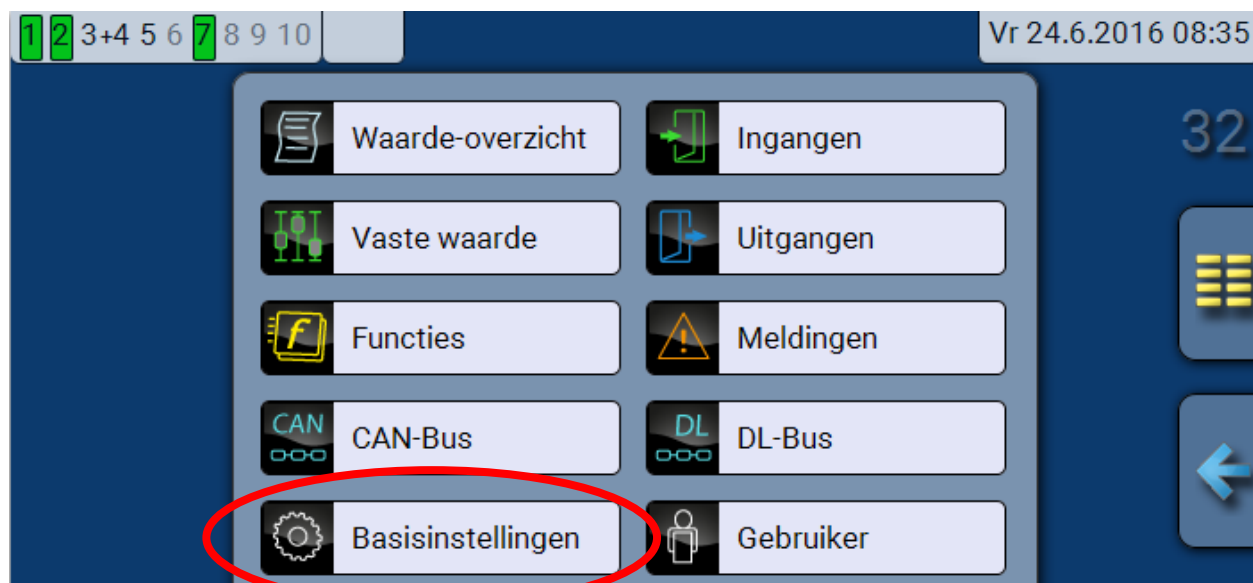

Basisinstellingen

Simulatie	UIT
Toegang menu	Gebruiker
Valuta	Euro
Gebruikersgedef. omschrijvingen	

Dit menu is alleen voor de „Installateur“ of de „Expert“ toegankelijk.

In dit menu worden instellingen uitgevoerd, welke vervolgens voor alle verdere menu's gelden.

Simulatie - Mogelijkheid de simulatiemodus te activeren (alleen in expertmodus mogelijk):

- ◆ Geen gemiddelde meettijd van de buitentemperatuur in de cv-groepregeling.
- ◆ Alle temperatuuringangen worden als PT1000 sensor gemeten, ook indien er een ander sensortype is gedefinieerd.
- ◆ Geen weergave van een ruimtesensor als RAS.

Keuze: **UIT**

Analoog – Simulatie met de ontwikkelingsset EWS16x2

CAN-simboard – Simulatie met de SIM-BOARD-USB-UVR16x2 voor simulatie in een systeem

De simulatiemodus wordt automatisch bij het verlaten van het expertniveau beëindigd.

Toegang menu - Vastleggen uit welk gebruikersniveau de toegang tot het **hoofdmenu** toegestaan wordt.

Indien de toegang tot het menu alleen voor de **Installateur** of voor de **Expert** toegestaan is, dient bij de keuze voor het hoofdmenu het betreffende **paswoord** te worden opgegeven.

Valuta – Keuze van de valuta voor de berekening van opbrengsten en kosten


Gebruikersgedefinieerde omschrijvingen - Voor het beschrijven van de elementen kunnen vooraf ingestelde omschrijvingen uit verschillende betekenisgroepen of gebruikersgedefinieerde omschrijvingen worden gekozen.

Er kunnen **tot 100 verschillende** omschrijvingen door de gebruiker worden gedefinieerd. Het maximale tekenaantal per omschrijving bedraagt **24**.

De reeds gedefinieerde omschrijvingen staan voor alle elementen (ingangen, uitgangen, functies, vaste waardes, Bus- in- en uitgangen) ter beschikking.

Versie en serienummer

In dit menu worden de versie van het bedrijfssysteem (firmware), het serienummer en de interne productiegegevens weergegeven.

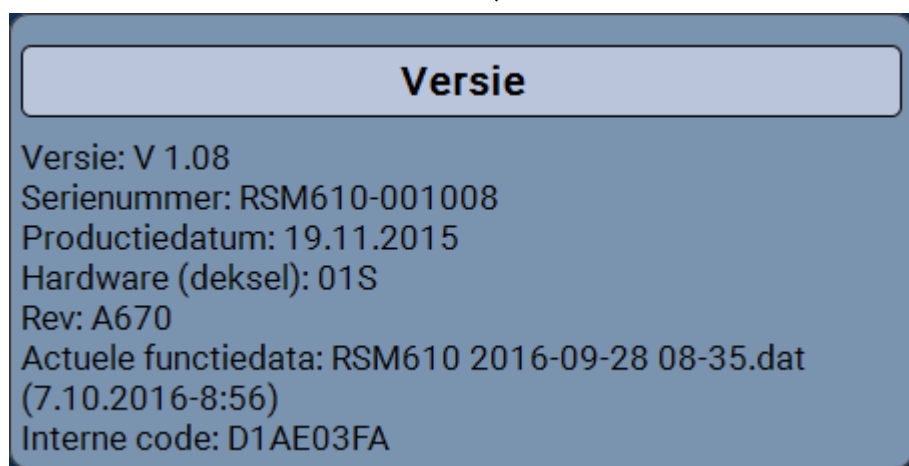


Het serienummer is ook op het typeplaatje van de module zichtbaar.

Meldingen

Dit C.M.I.-menu geeft de geactiveerde meldingen weer.





Voorbeeld: Melding 13 is actief.

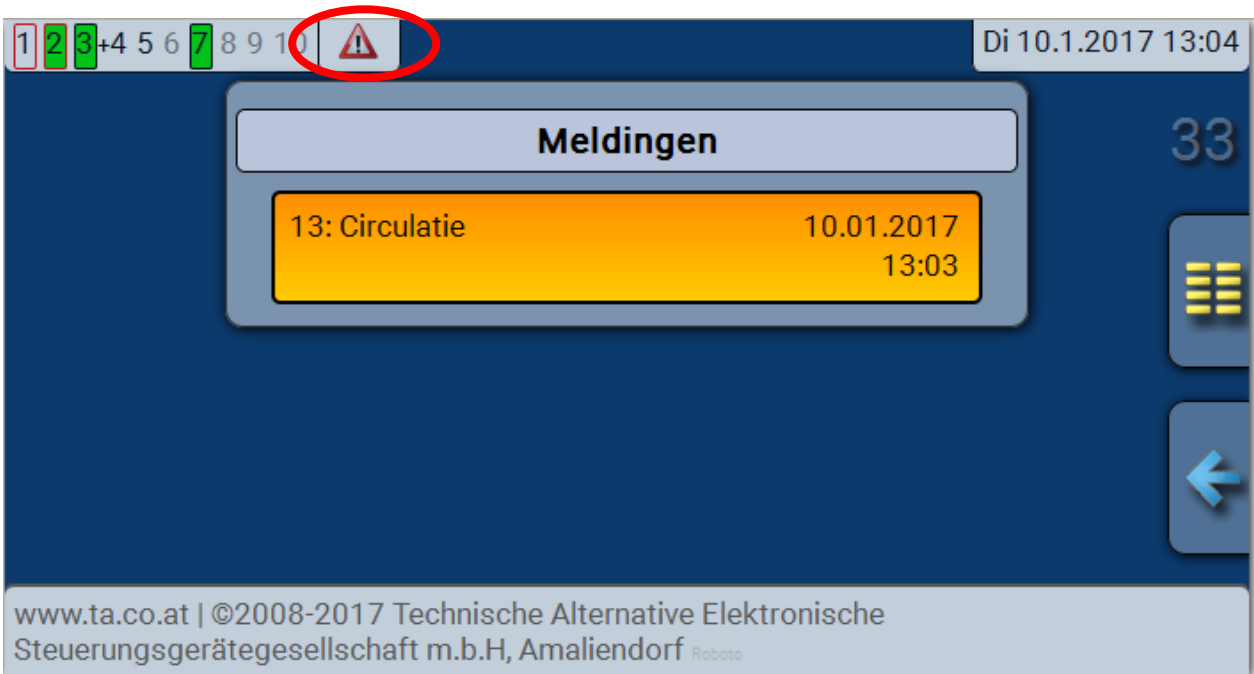

Is ten minste een melding actief, dan wordt in de bovenste statusbalk een waarschuwingsdriehoek weergegeven.

Nauwkeurige uitleg m.b.t. de meldingen wordt in de handleiding „**Programmering / Deel 2: Functies, hoofdstuk Melding**“ behandeld.

Gebruiker

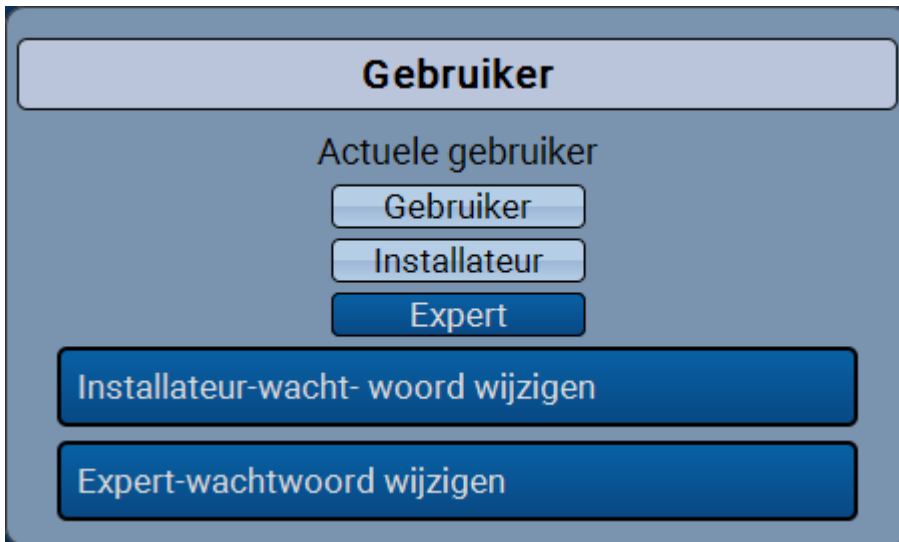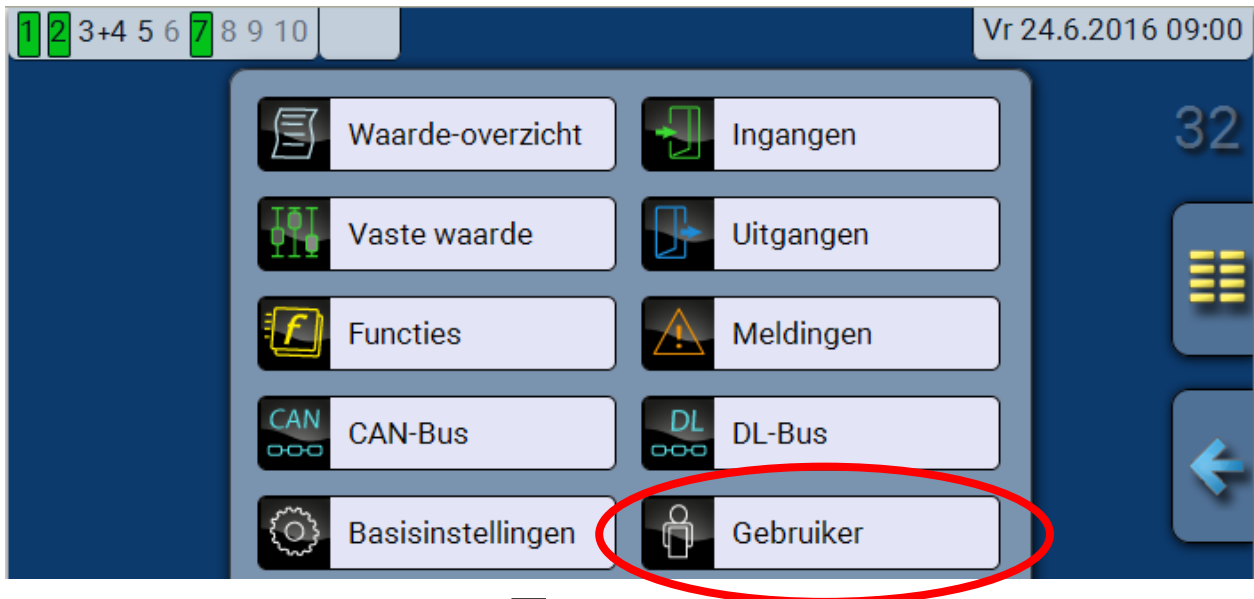

Actuele gebruiker

Bij het binnentreden van het menu staat de gebruiker op het **gebruikersniveau**.

Voor de toegang tot het installateur- of expertniveau is de invoer van een **paswoord** noodzakelijk, welke door de programmeur kan worden opgegeven.

Na het laden van de functiedata springt de regelaar weer naar het gebruikersniveau terug en neemt de geprogrammeerde paswoorden over.

Na een start van de regelaar bevindt zich de regelaar altijd in het gebruikersniveau.

Het paswoord wordt in het programma TAPPS2 vastgelegd en kan bij toegang via het expertniveau via de UVR16x2 of CAN-MTx2 worden gewijzigd.

Lijst van toegestane acties


Gebruiker	Weergaves en toegestane acties
Gebruiker	• Functieoverzicht met bedieningsmogelijkheid • Toegang tot het hoofdmenu alleen indien in de „Basisinstellingen“ voor „Gebruiker“ vrijgegeven • Waardeoverzicht • Ingangen: alleen weergave, geen toegang tot de parameters • Uitgangen: wijziging van de uitgangstatus van voor de Gebruiker vrijgegeven uitgangen, weergave van de bedrijfsuren, geen toegang tot de parameters • Vaste waarden: wijziging van de waarde of de status van voor de Gebruiker vrijgegeven vaste waarden, geen toegang tot de parameters • Functies: weergave van de functiestatus, geen toegang tot de parameters • Meldingen: weergave actieve meldingen • CAN- en DL-Bus: geen toegang tot de parameters • Basisinstellingen: geen toegang • Gebruiker: wijziging gebruiker (met opgave paswoord) • Systeemwaarden: instelling van datum, tijd, locatiegegevens, weergave van de systeemwaarden
Installateur	Daarnaast: • Toegang tot het hoofdmenu alleen indien in de „Basisinstellingen“ voor Installateur of gebruiker vrijgegeven • Wijziging van de parameters voor ingangen (behalve type en meetgrootheid), geen nieuwe ingangen aanmaken • Wijziging van de parameters voor uitgangen (behalve type; status alleen indien voor Gebruiker of Installateur vrijgegeven), geen nieuwe uitgangen aanmaken • Wijziging van de parameters voor vaste waarden (behalve type en meetgrootheid, waarde of status alleen indien voor Gebruiker of Installateur vrijgegeven), geen nieuwe vaste waarden aanmaken • Basisinstellingen: Wijziging en aanmaken gebruikersgedefinieerde omschrijvingen, keuze van de valuta • Functies: wijziging van gebruikersgedefinieerde ingangsvariabelen en parameters • Alle instellingen in de menu's CAN- en DL-Bus • Acties van het databasebeheer
Expert	Voor de expert zijn alle acties toegestaan en alle weergaves toegankelijk.

Automatische omschakeling

Normaliter schakelt de module automatisch 30 minuten **na het inloggen** als Expert of Installateur naar de **gebruikersmodus** terug.

Databeheer

C.M.I. - menu Databeheer

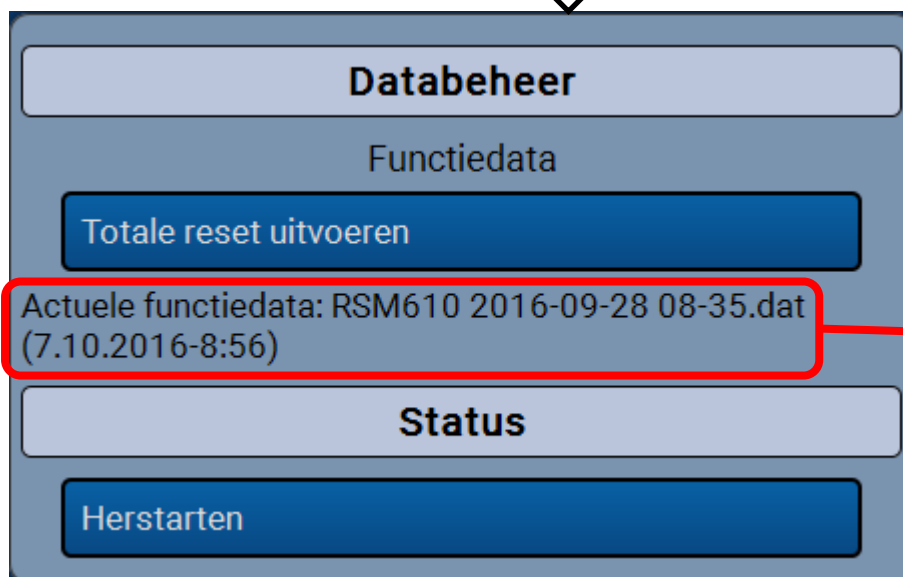

Weergave van de actuele functiedata met tijdstip van het inladen

Totale reset

Een totale reset is alleen vanuit het installateur- of expertniveau na een controlevraag mogelijk.

Een **totale reset** wist de functiemodules, de parametring van alle in- en uitgangen, Bus-in- en uitgangen, vaste- en systeemwaardes. De instellingen voor het CAN-knoopnummer en voor de CAN-Busrate blijven behouden.

Na het aantippen volgt een controlevraag of een totale reset dient te worden uitgevoerd.

Herstarten

Aan het einde van het menu „Databeheer“ bestaat de mogelijkheid een herstart van de regelaar uit te voeren (na een controlevraag), zonder de regelaar van het net af te koppelen.

Laden van functiedata of firmware-update via de C.M.I.

In het C.M.I.-menu **Databeheer** kunnen functiedata geladen of opgeslagen en de firmware (het bedrijfssysteem) in de module geladen worden.

Voor iedere taal is een eigen bedrijfssysteemversie benodigd. Er bestaat daarom, in tegenstelling tot de regelaar UVR16x2, in de module geen instelmogelijkheid voor de taal.

Allereerst dient het benodigde bestand op de SD-kaart van de C.M.I. te worden geladen. Vervolgens wordt het bestand naar de RSM610 overgedragen.

Deze acties worden eenvoudig door het slepen met ingedrukte linker muisknop („**Drag & Drop**“) uitgevoerd.

Voorbeeld: Laden van functiedata van de SD-kaart naar de RSM610



33
✕

Tellerstanden van uitgangen

Tellerstanden van functies


Kalibratiewaardes (WM)

Paswoord opgeven

Voor het starten van de datatransfer wordt gevraagd naar de actie omtrent de tellerstanden en naar het **Expert- of Installateurswachtwoord**.

Laden van de functiedata of firmware-update via de UVR16x2 of CAN-MTx2

De datatransfer is alleen via het installateurs- of expertniveau in het menu **Databeheer** mogelijk.

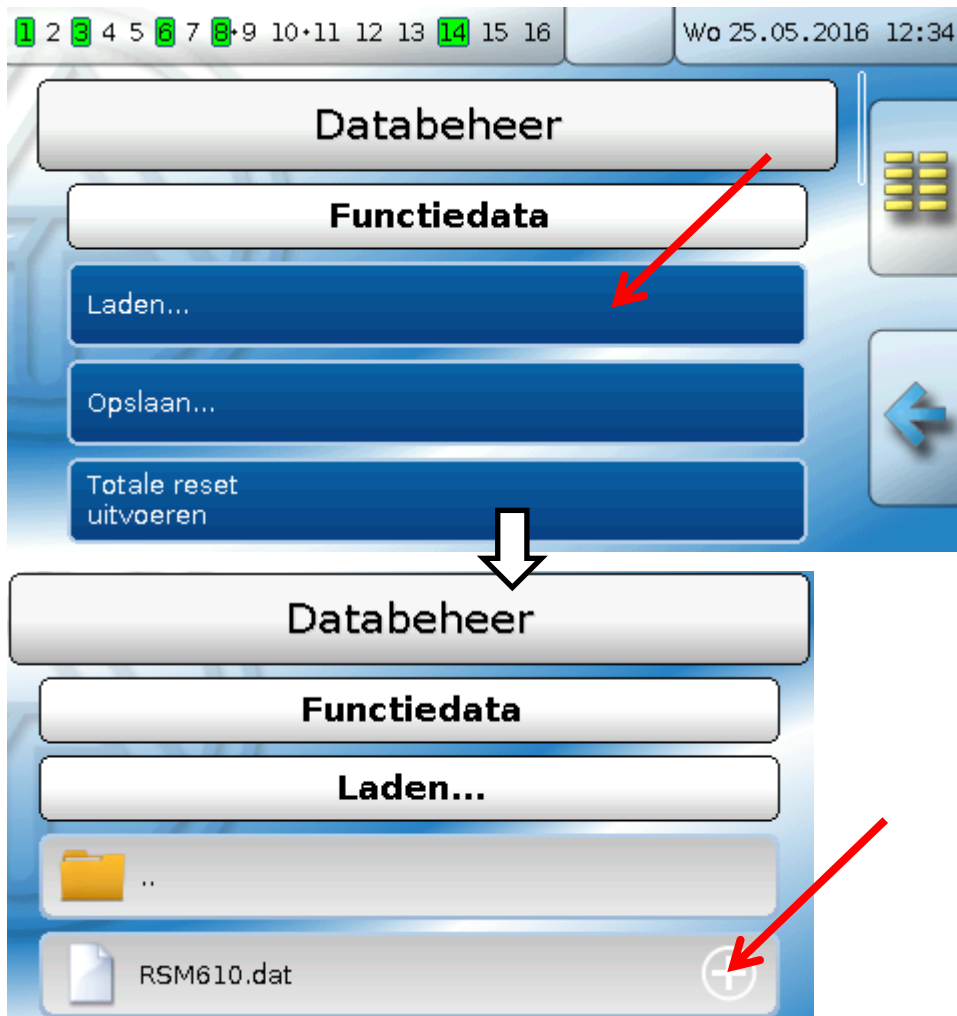

Om het bestand naar de RSM610 te zenden, tikt met het plussymbool aan, waarna een keuze zichtbaar wordt.



Keuze van het **knoopnummer** en afsluitend aantippen van .

Door het aantippen van  wordt de handeling afgebroken.


De datatransfer is pas na invoer van het Installateurs- of Expertwachtwoord van het doelapparaat mogelijk.

Reset


Door het **kort** indrukken (met een dunne pen) op de resetknop aan de voorzijde van de regelaar en loslaten **voordat** de pieptoon eindigt, start de regelaar opnieuw op (= reset).

Totale reset: Door het **lang** indrukken van de knop begint de status-LED **snel** te knipperen. De knop moet ingedrukt blijven gehouden, totdat het snelle knipperen naar langzaam knipperen overgaat.

Een **totale reset** wist alle functiemodules , de parametring van alle in- en uitgangen, bus-in- en uitgangen, vaste waarden, systeemwaarden en de instellingen van de CAN-Bus.

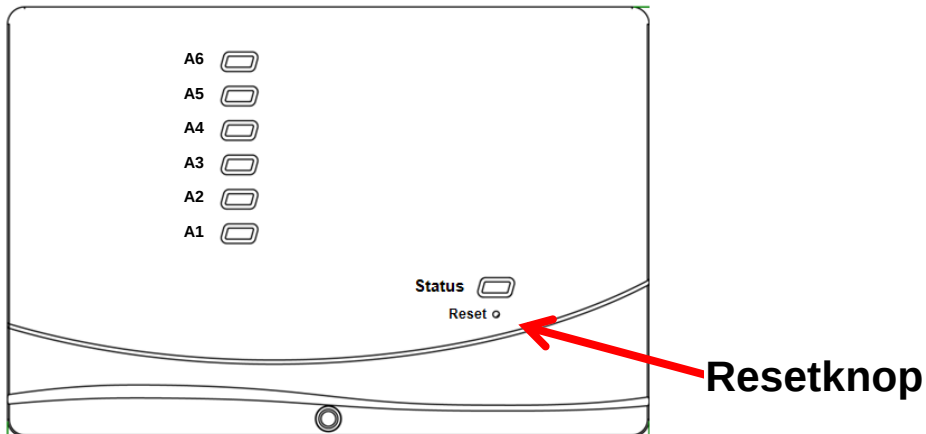

LED-statusweergaves

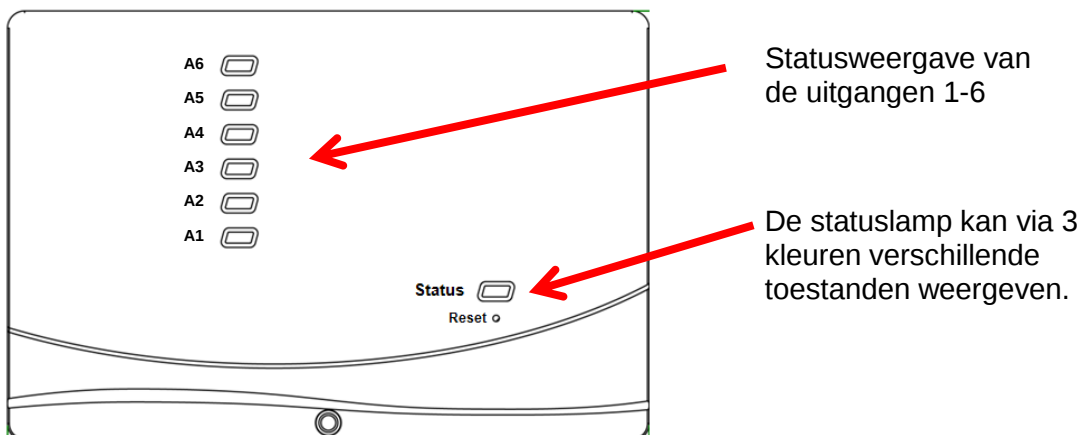

Een actieve **melding** kan door een gewijzigde statusweergave worden aangegeven. De instelling daarvoor geschiedt in het **parametermenu** van de functie „**Melding**“.

Statusweergaves bij het starten van de module

Controlelamp	Verklaring
Rood continu	De regelaar bootet (= startroutine na het inschakelen, een reset of update) of
Oranje continu	Hardware-initialisatie na het booten
Groen knipperend	Na de hardwareinitialisatie wacht de regelaar ca. 30 seconden om alle voor de functionaliteit noodzakelijke informatie te verkrijgen (sensorwaarden, netwerkingangen)
Groen continu	Normaal bedrijf van de regelaar

Technische gegevens RSM610

Alle ingangen	Temperatuursensoren van het type PT1000, KTY (2 k Ω /25°C), KTY (1 k Ω /25°C), PT100, PT500, Ni1000, Ni1000TK5000 en ruimtesensoren RAS cq. RASPT, stralingssensor GBS01, Thermoelement THEL, vochtsensor RFS, regensensor RES01, impulsen max. 10 Hz (bv. voor volumestroomgever VSG), spanning tot 3,3V DC , weerstand (1-100k Ω) en als digitale ingang
Ingangen 4, 5	aanvullend spanning 0-10V Dc
Ingang 6	aanvullend impulsingang max. 20 Hz , bv. voor volumestroomgever VSG of S0-signalen
Uitgang 1-5	Relaisuitgangen, gedeeltelijk met wisselcontact
Uitgang 6	Relais-wisselcontact potentiaalvrij
Uitgangen 7 - 10	Analoge uitgangen 0-10V (max. 20mA) of PWM (10V/1kHz) of uitbreidingsmogelijkheid als schakeluitgang met hulprelaismodules
Uitgang 7 RSM610-A24V	Voeding voor externe 24V-apparaten, gezamenlijk met de 12V-apparaten max. 6W
Max. buslast (DL-Bus)	100 %
CAN- Bus	Standaard busrate 50 kbit/s, instelbaar van 5 tot 500 kbit/s
12V / 24V DC	Voeding voor externe apparaten, in totaal max. 6W
Verschiltemperaturen	met gescheiden in- en uitschakeldifferentie
Drempelwaardes	met gescheiden in- en uitschakeldifferentie of met vaste hysteresis
Temperatuur-meetbereik	PT100, PT500, PT1000: -200,0°C tot + 850°C met een resolutie van 0,1K alle andere temperatuursensoren: -49,9°C tot +249,9°C met een resolutie van 0,1K
Nauwkeurigheid temperatuur	typ. 0,4K, max. $\pm$ 1K in bereik van 0 - 100°C voor PT1000-sensoren
Nauwkeurigheid weerstandsmeting	max. 1,6% bij 100k Ω (Meetgrootte: Weerstand, Procesgrootte: Weerstand)
Nauwkeurigheid spanning	typ. 1%, max. 3% van het maximale meetbereik van de ingang
Nauwkeurigheid uitgang 0-10V	max. -2% tot +6%
Max. schakellast	Relaisuitgangen : je 230V / 3A
Aansluiting	100 - 230V, 50- 60Hz, (uitgangen A1 – A5 en apparaat in totaal afgezekerd met 6,3A flink)
Vermogensopname	1,0 – 1,9 W, afhankelijk van aantal actieve schakeluitgangen
Bescherming	IP40
Beschermingsklasse	II – geïsoleerd 
Toelaatbare omgevingstemperatuur	+5 tot +45°C

Duurzame Techniek BV

Oude Rijksweg Noord 64c
6114 JG Susteren

T: +31 (0)46 449 1250
E: info@duurzametechniek.nl
I: www.duurzametechniek.nl

Impressum

Deze bedieningshandleiding is auteursrechtelijk beschermd.

Een gebruik buiten het auteursrecht behoeft toestemming van de firma Technische Alternative elektronische Steuerungsgerätegesellschaft m. b. H.. Dit geldt in het bijzonder voor reproduceren, vertalingen en gebruik in elektronische media.

TECHNISCHE ALTERNATIVE

elektronische Steuerungsgerätegesellschaft m. b. H.

A-3872 Amaliendorf Langestraße 124

Tel +43 (0)2862 53635

Fax +43 (0)2862 53635 7

E-Mail: mail@ta.co.at

--- www.ta.co.at ---



© 2016